

**Удаленное управление
MDCD-24/36/48/60 HRFN8 с
помощью Wi-Fi модуля**



Совместимые модели

Полупромышленная серия ERP INVERTER

Полноразмерные кассетные блоки (MDCD-24/36/48/60HRFN8)




Комплектация:

1. Wi-Fi модуль (EU-OSK105)
2. Наклейка с QR-кодом для скачивания Приложения
3. Кабель для подключения к внутреннему блоку
4. Резиновый корпус
5. Инструкция по монтажу




Подключение:


1. Подключите Wi-Fi модуль к кабелю, а затем разместите их в резиновом корпусе

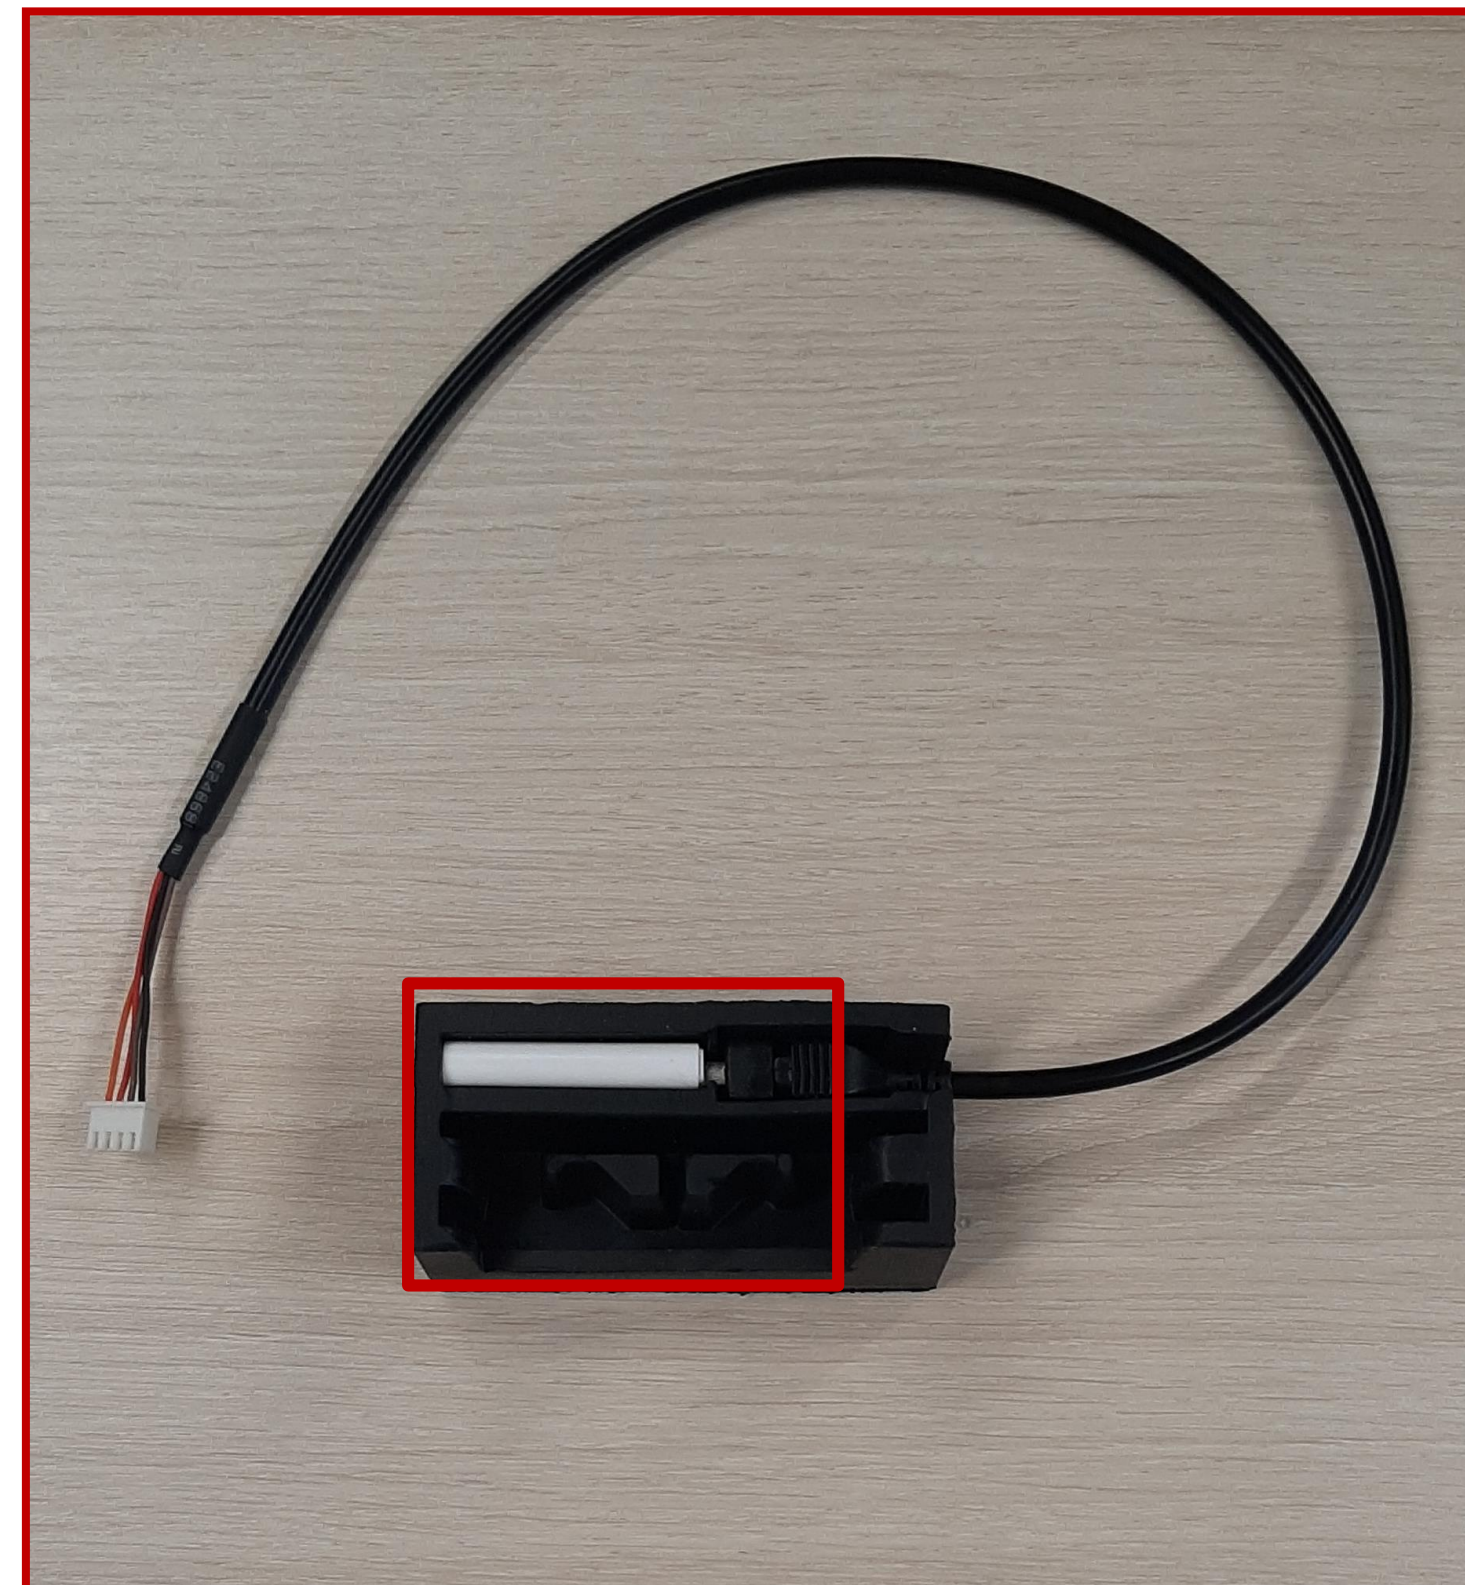

2. Разместите корпус Wi-Fi модуля на внутренней части декоративной панели

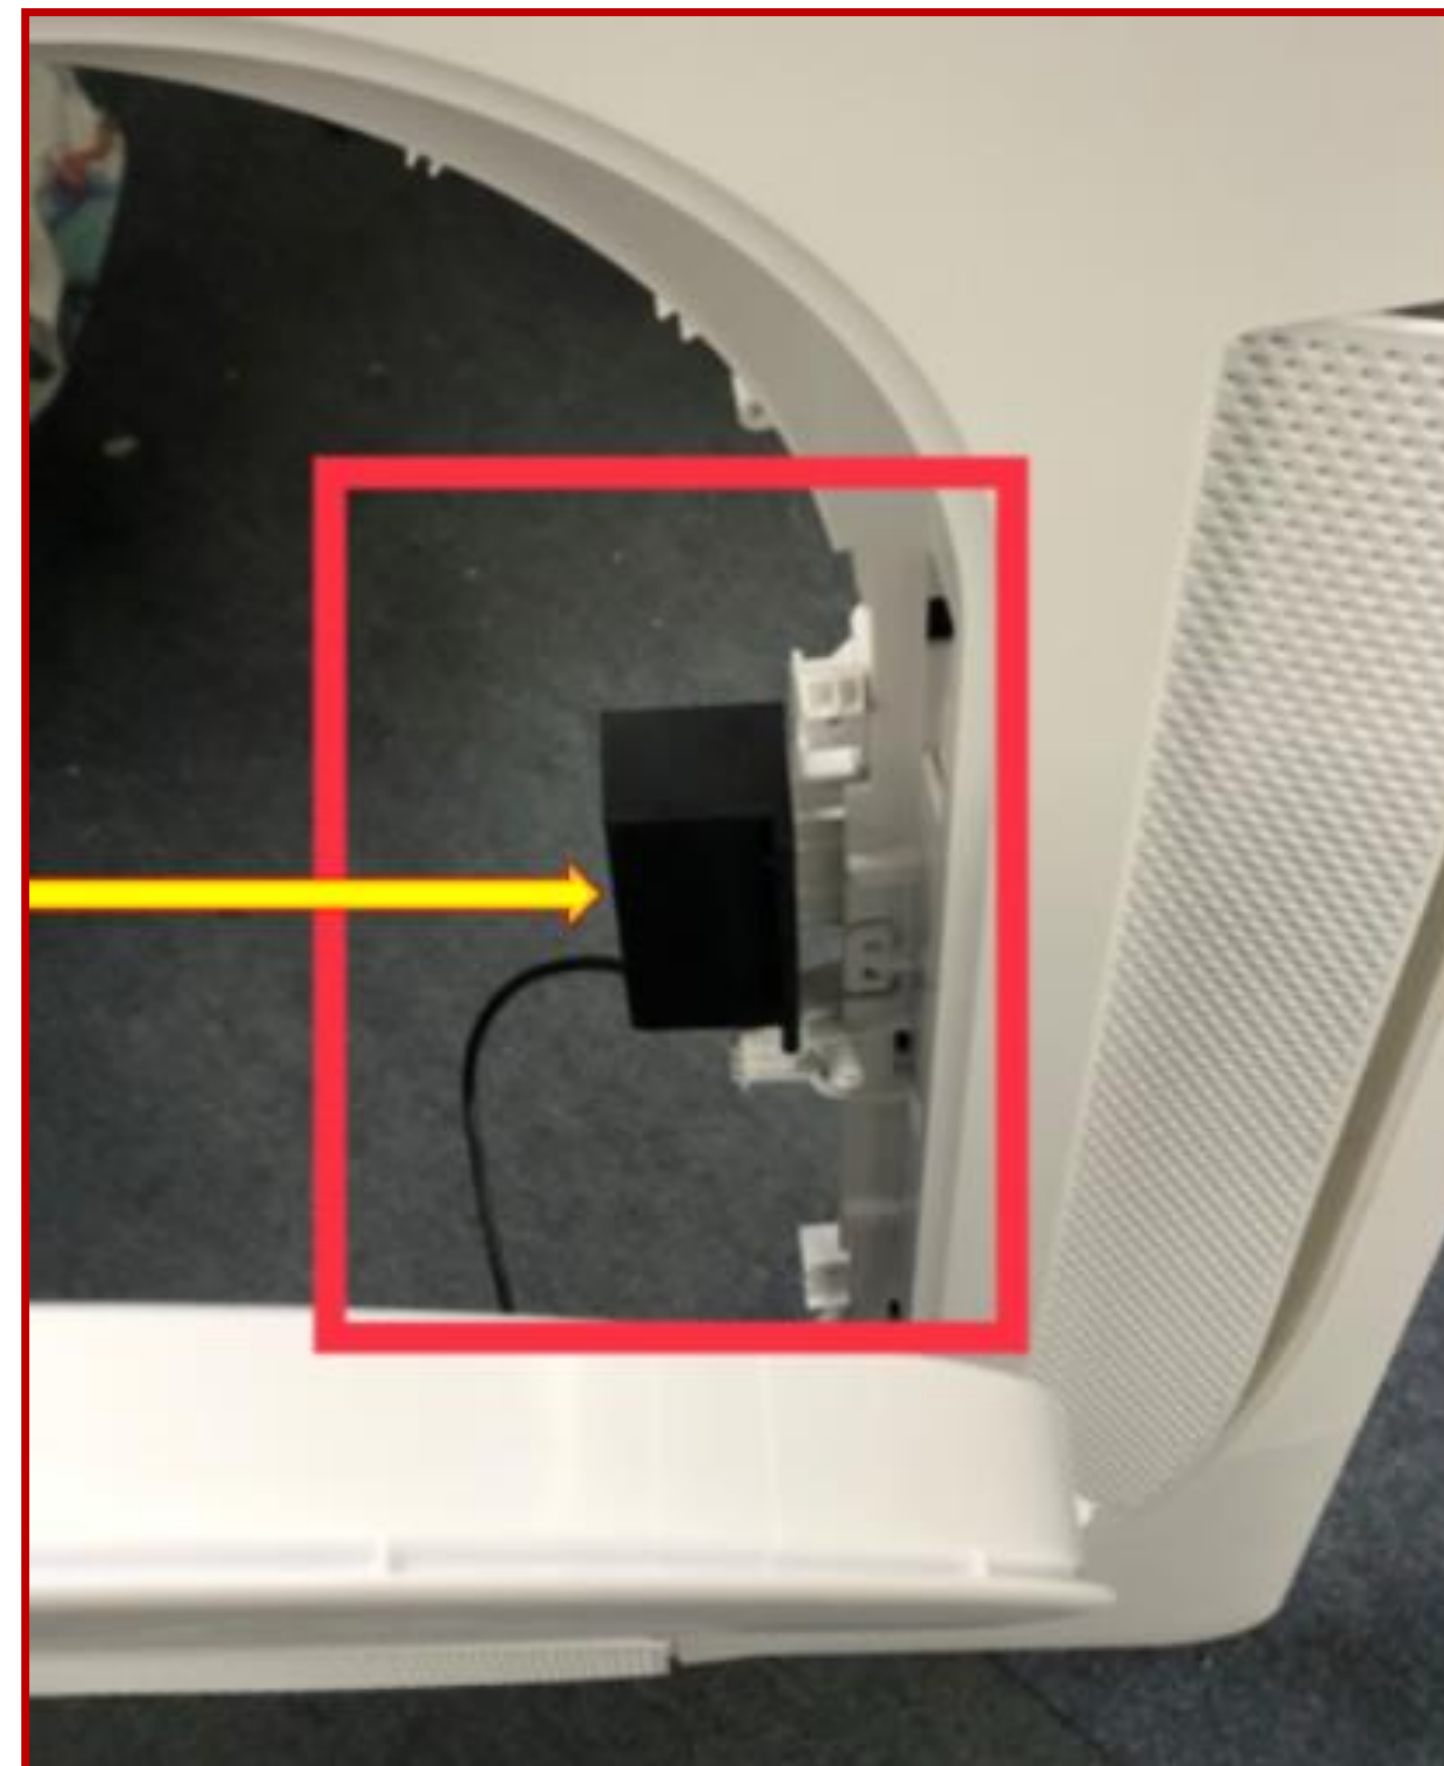

3. Подключите ответную часть кабеля от Wi-Fi модуля к разъему CN38 на плате управления внутреннего блока

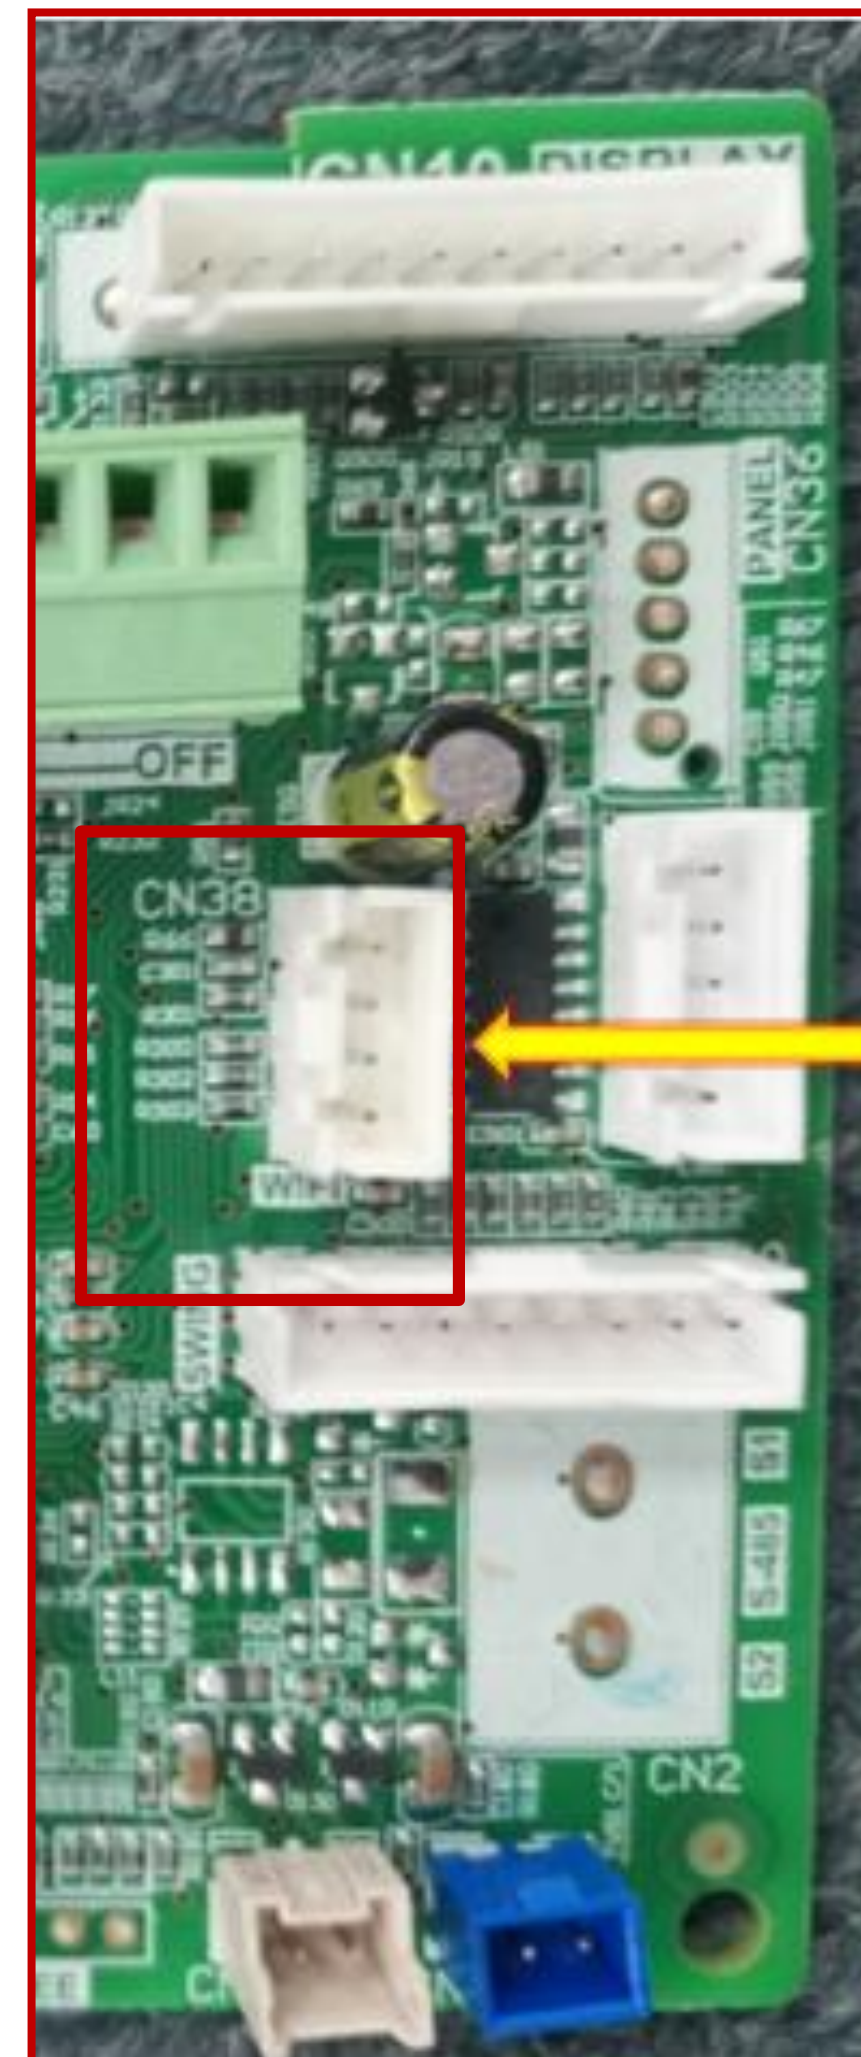

4. Для обратной связи приложения с кондиционером требуется проводной пульт KJR-120C.




Приложение

1. Необходимо скачать приложение NetHomePlus




При первом запуске появится окно

Далее нажать «Пропустить»


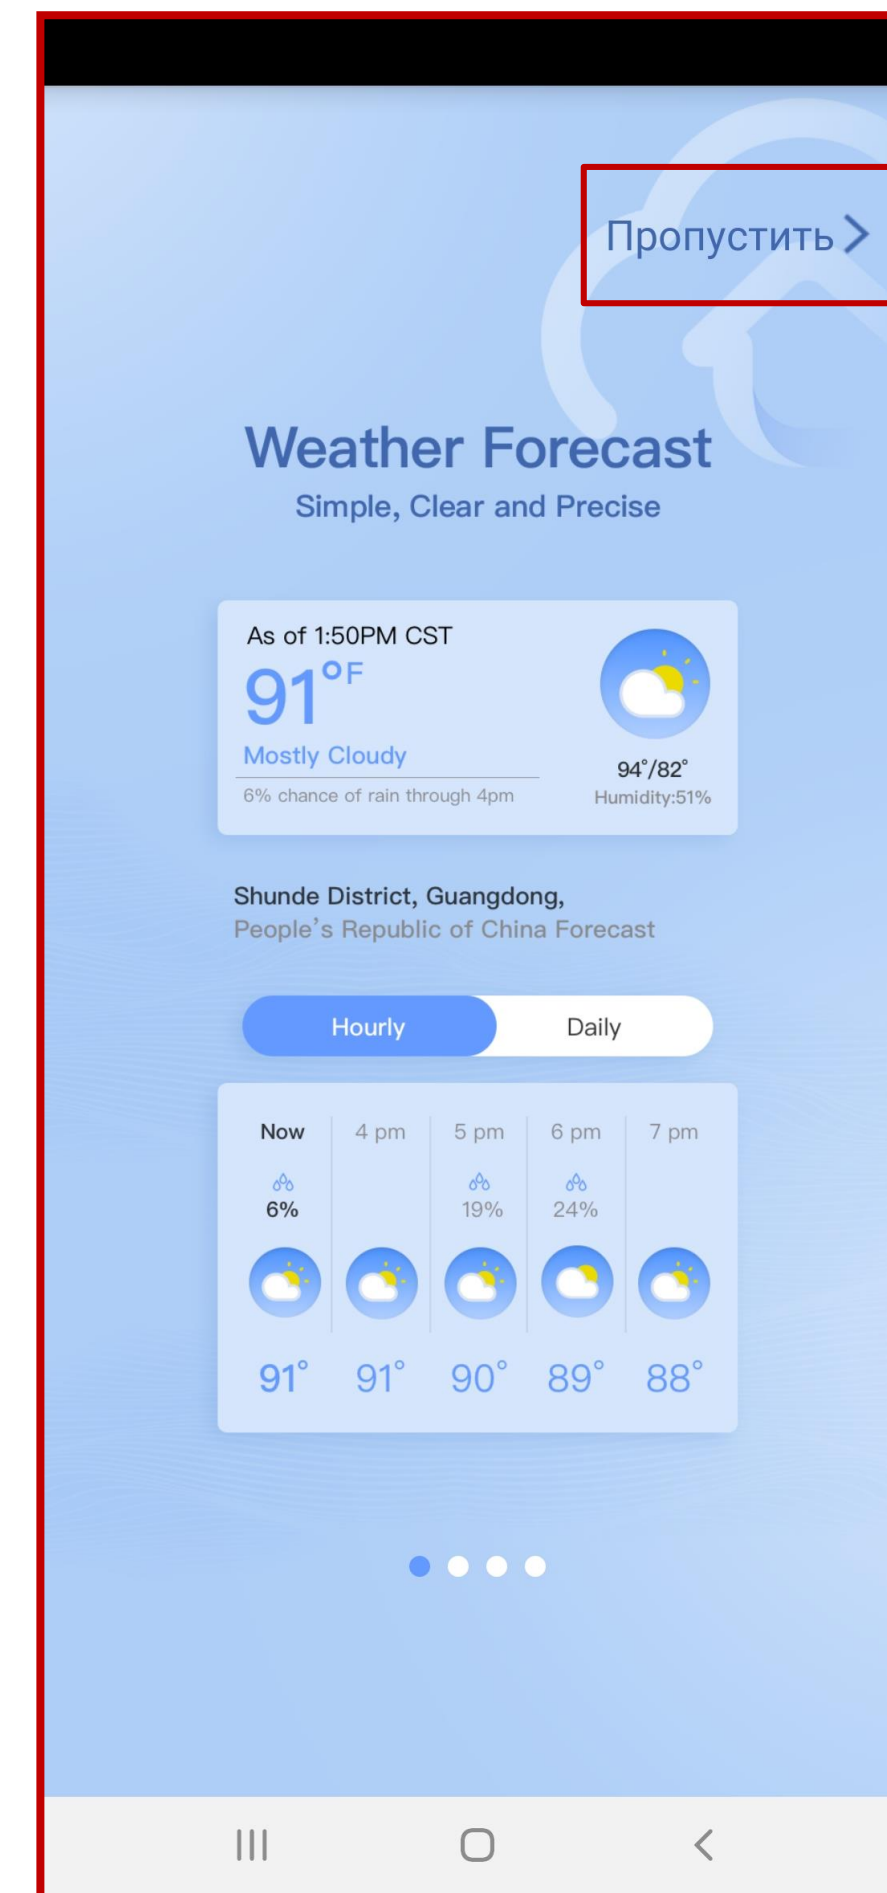


Wi-Fi управление


2. Зарегистрируйтесь

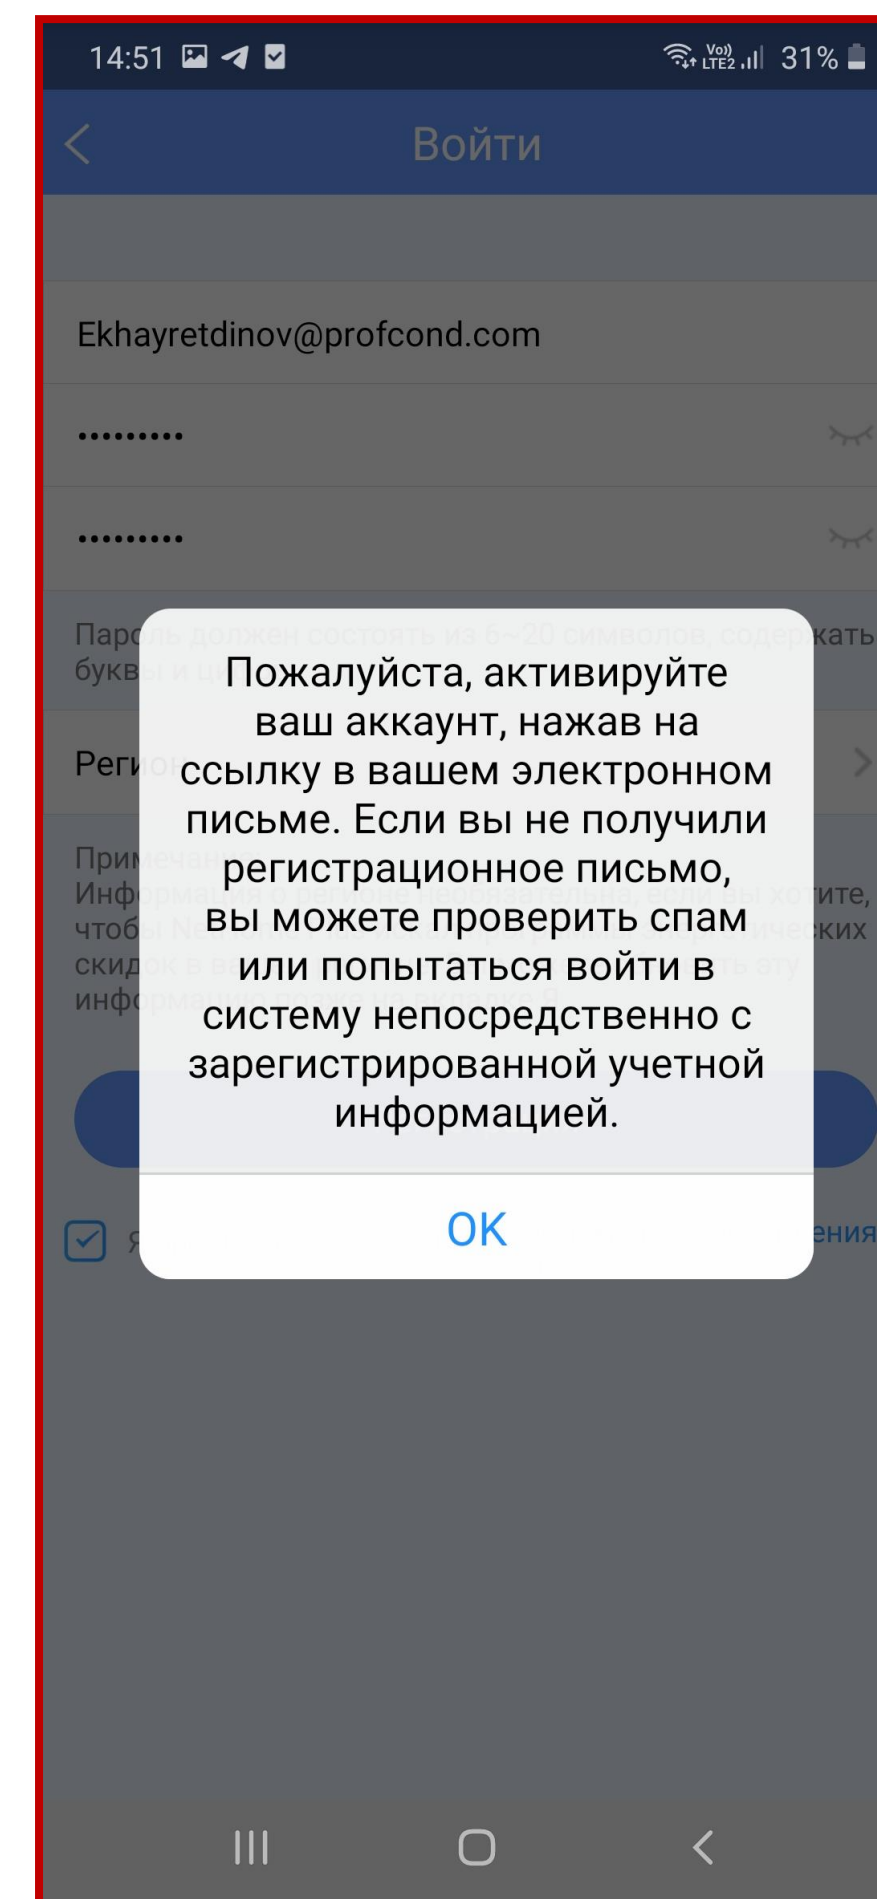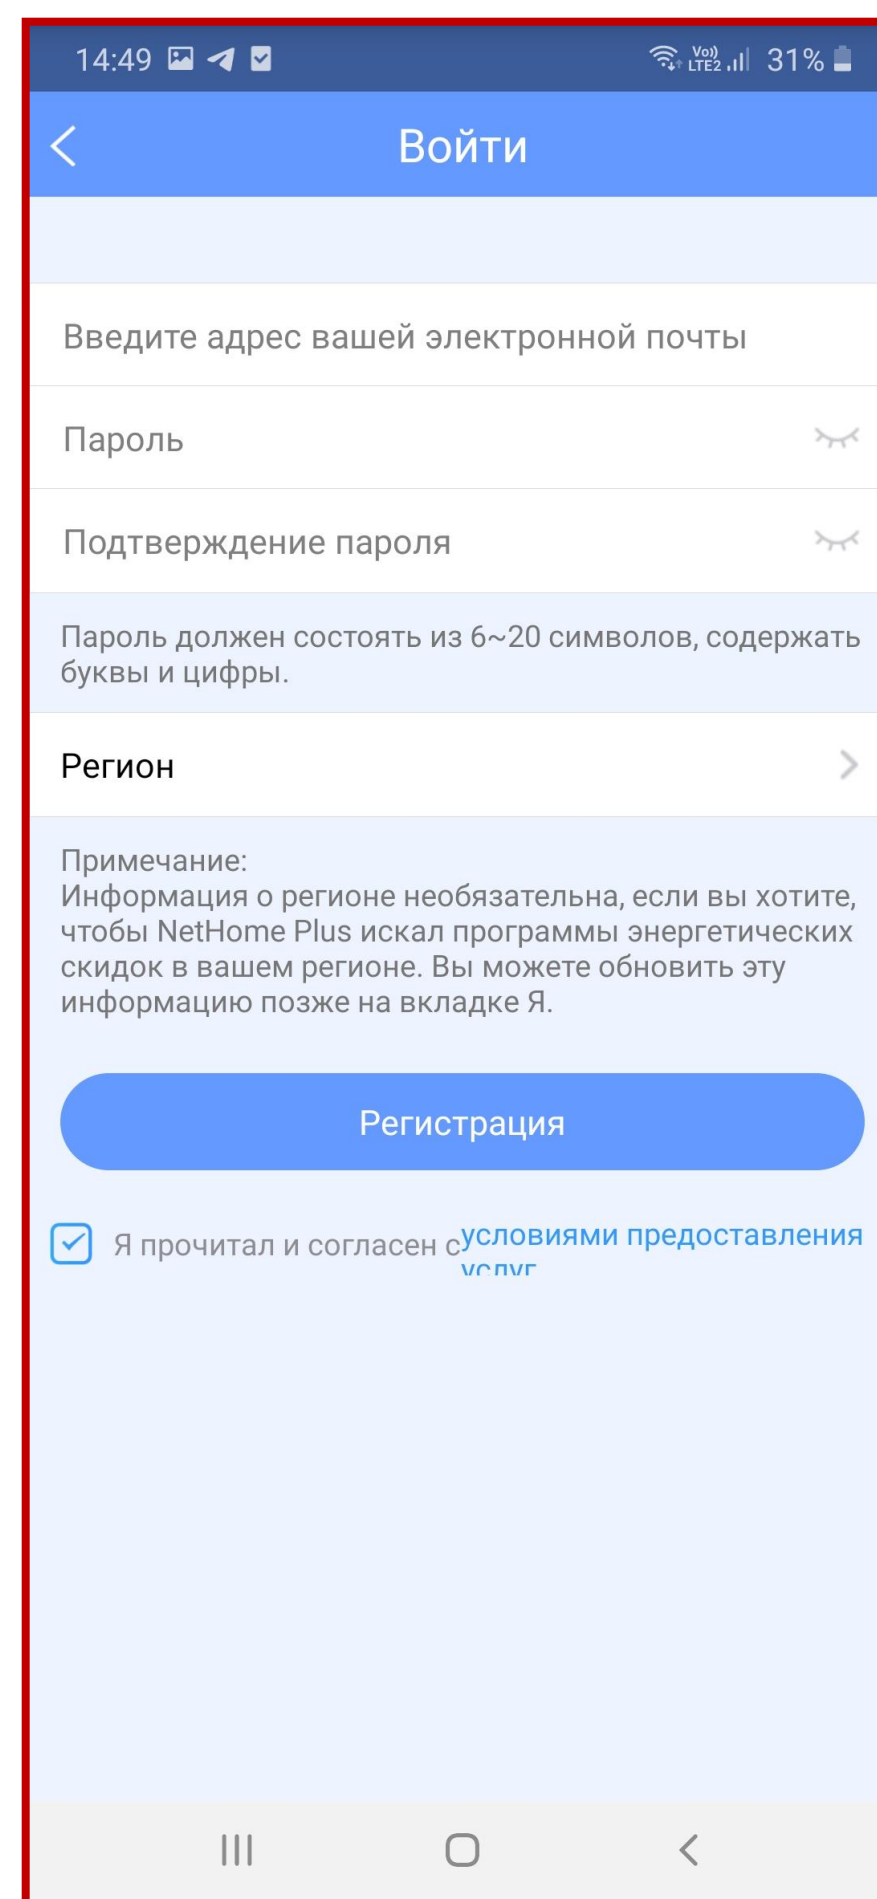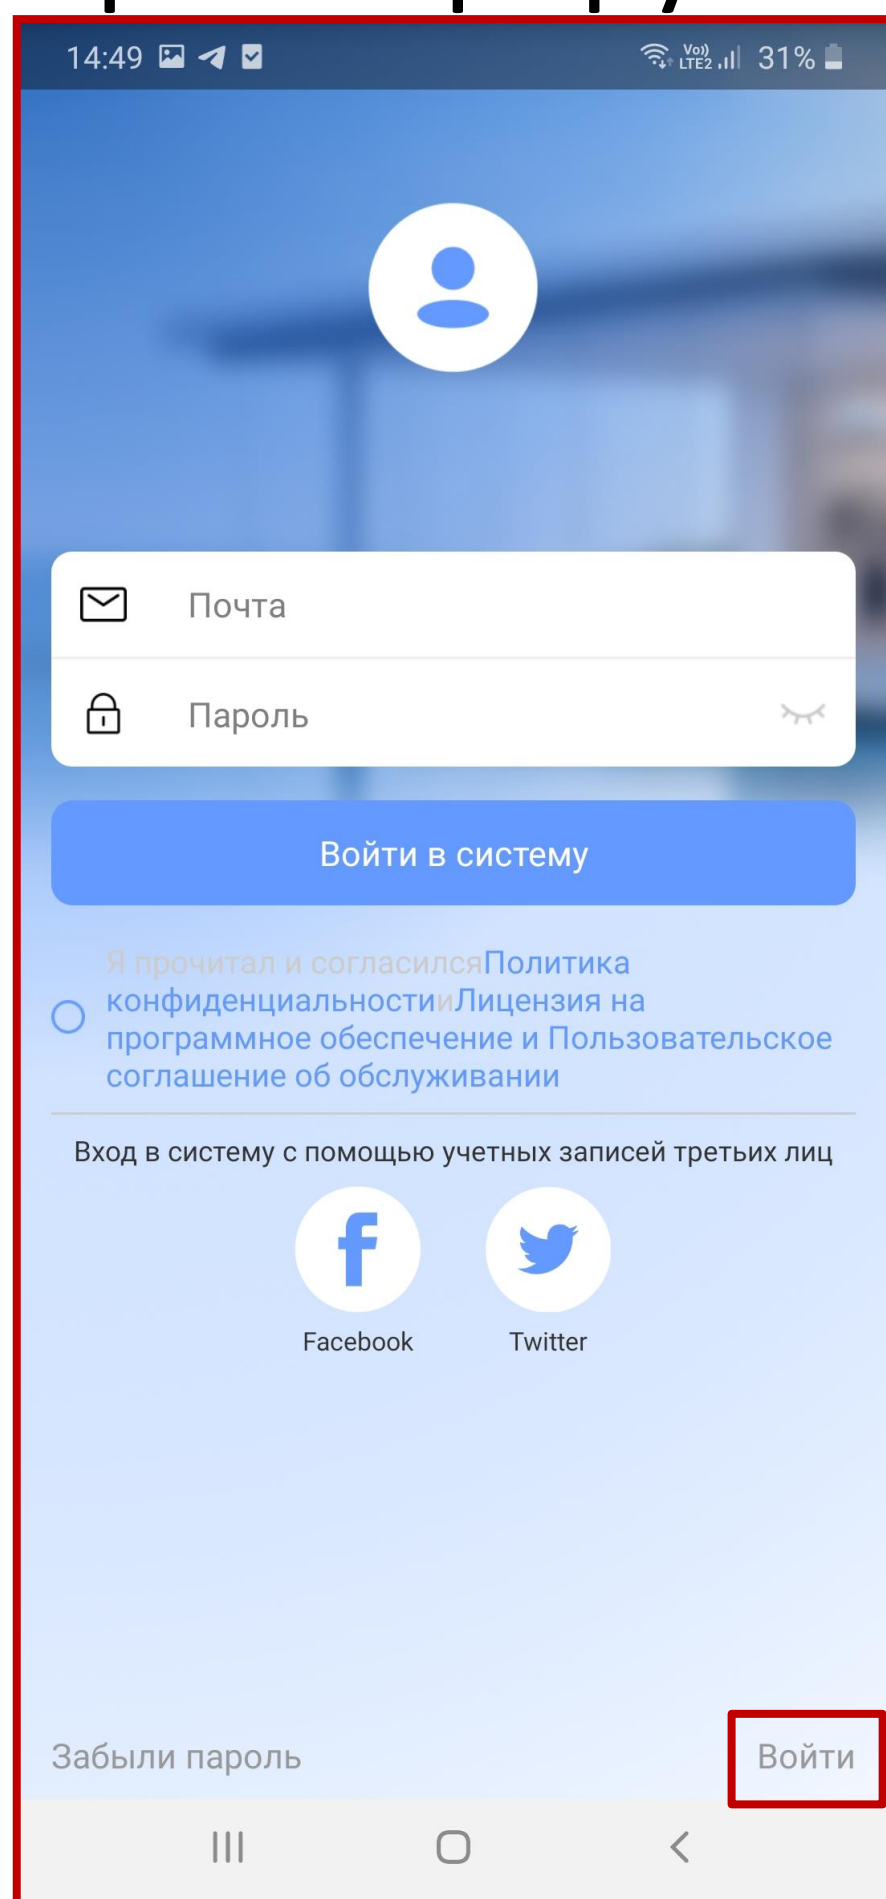



3. Подтвердите регистрацию через свой e-mail, прочитайте все условия и примите их

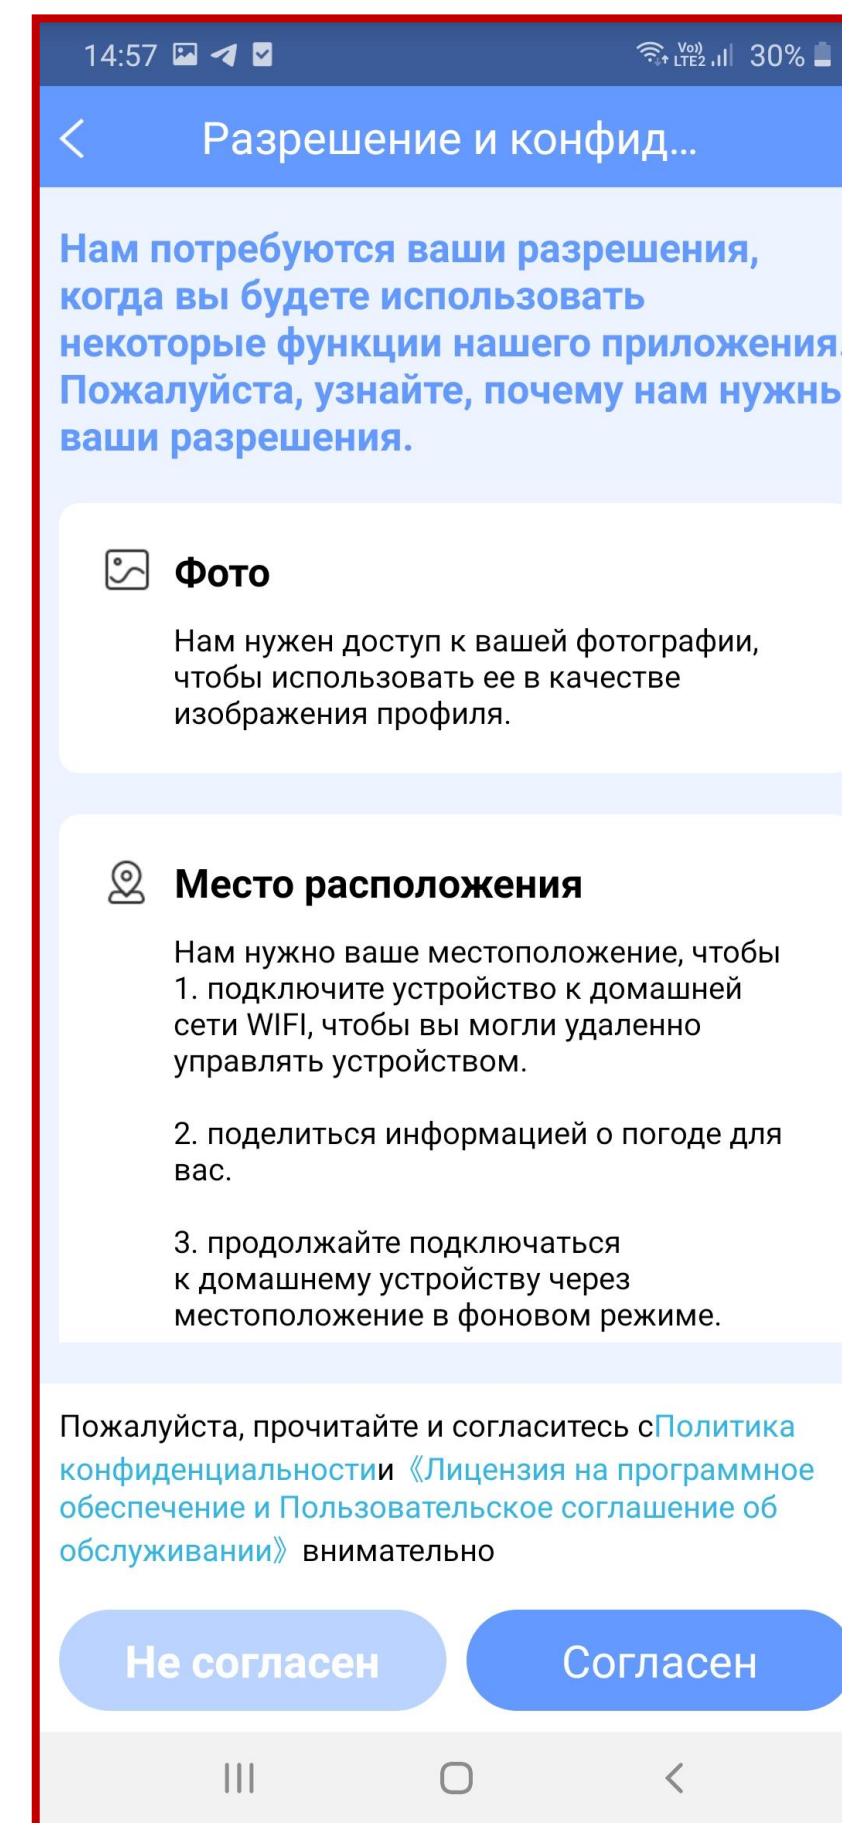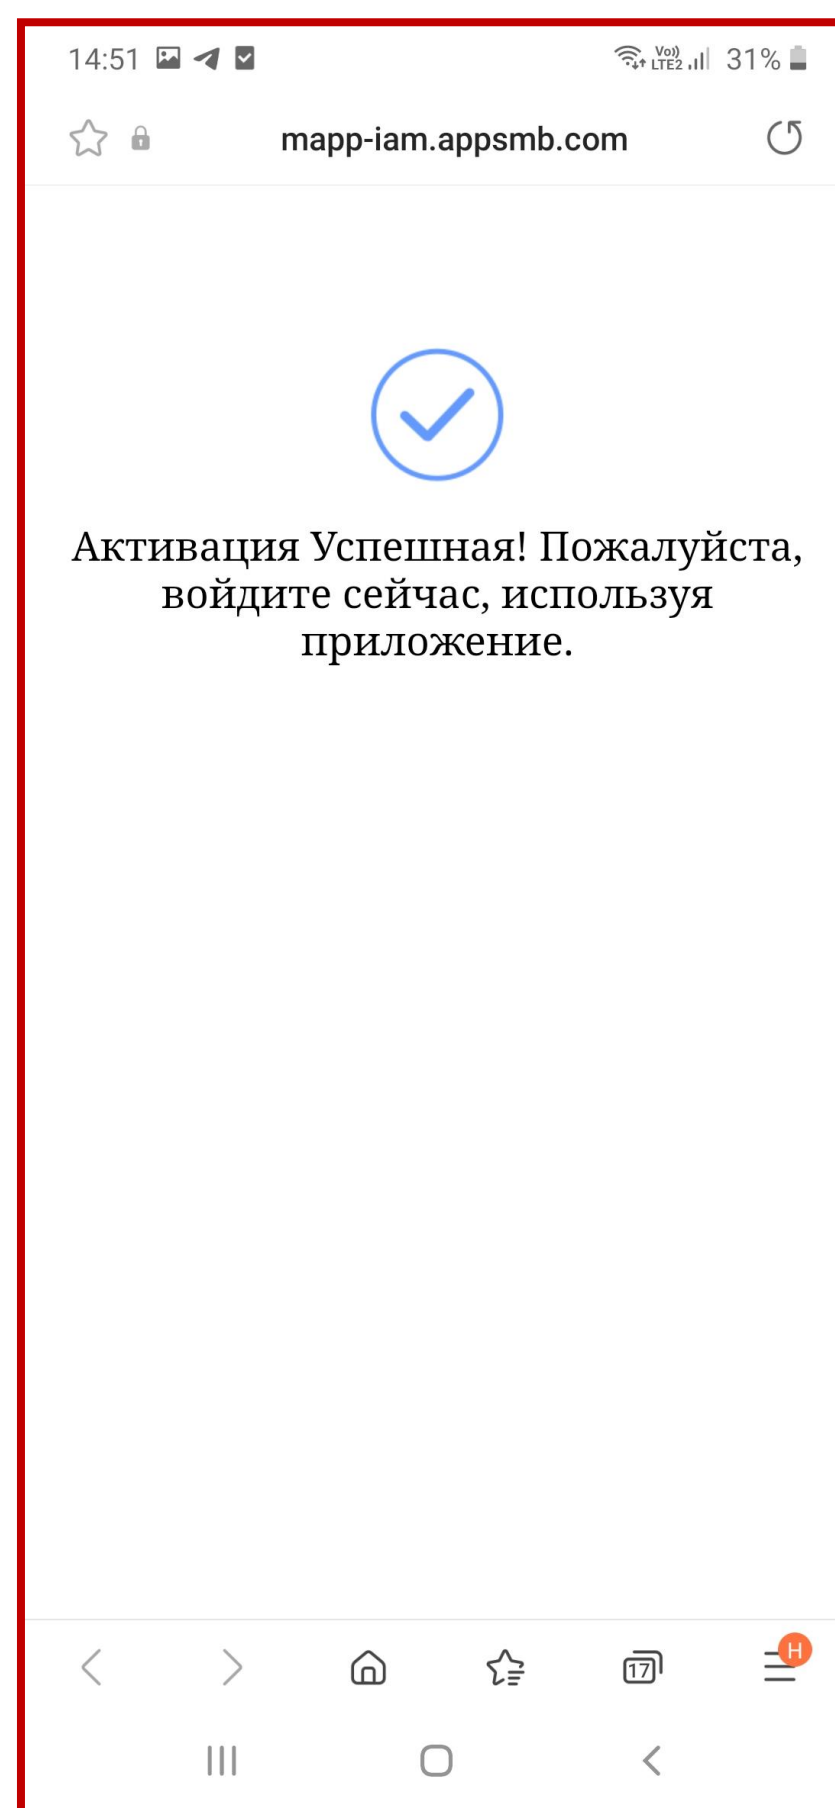



4. Теперь можно перейти непосредственно к настройке устройства

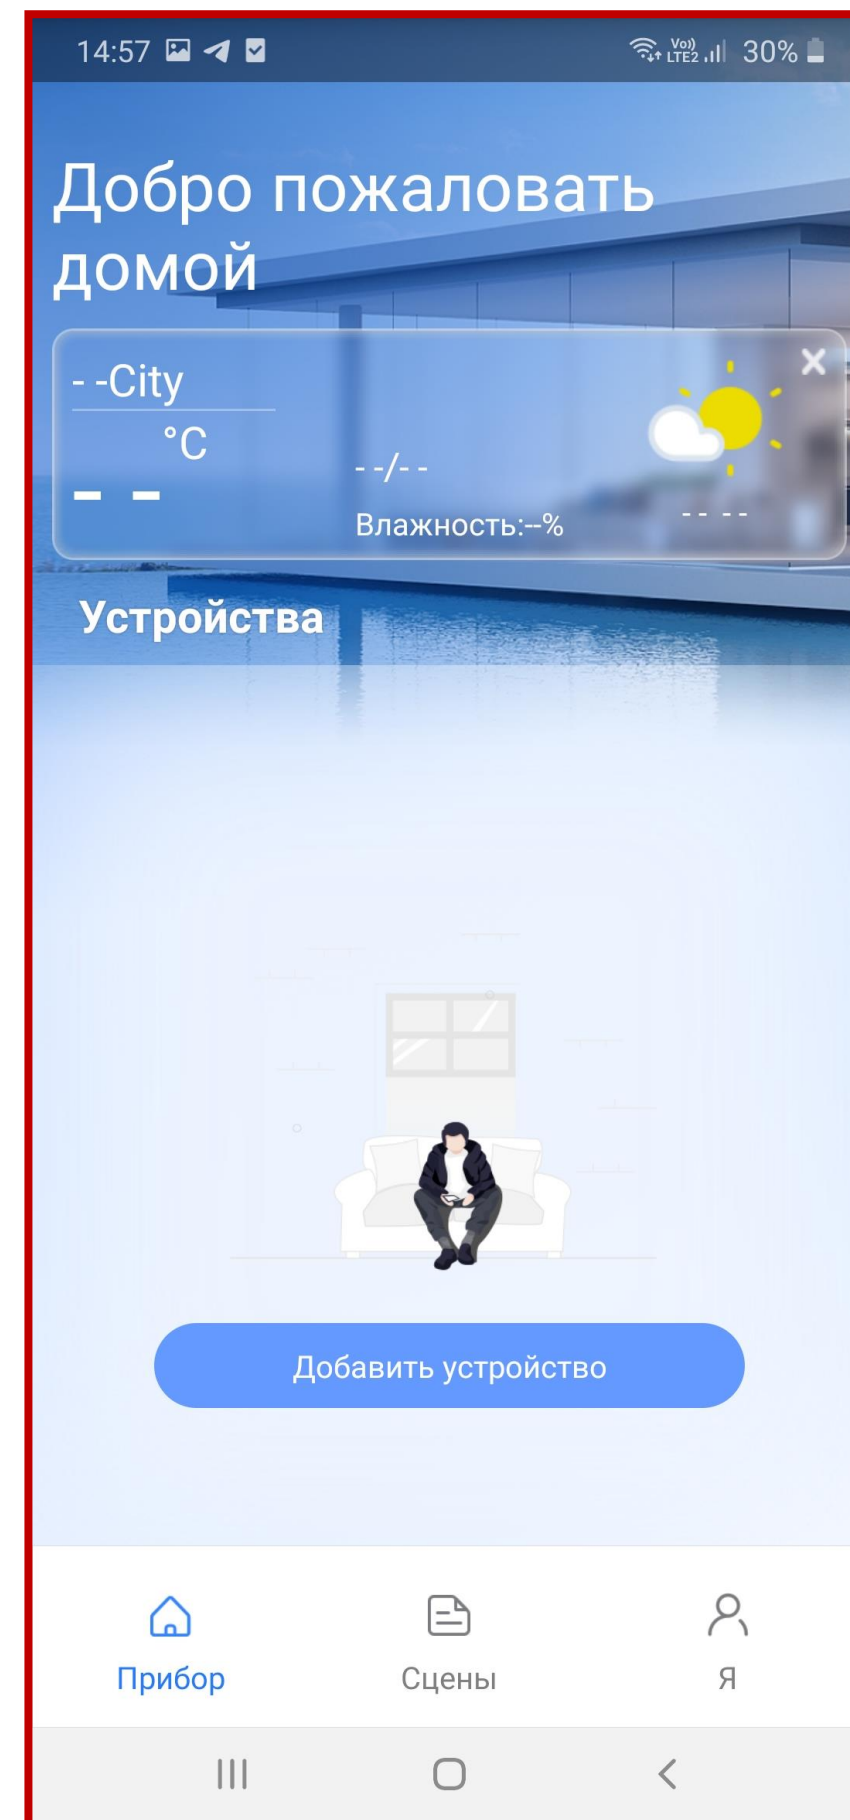



5. Выберите тип кондиционера и подайте на него питание

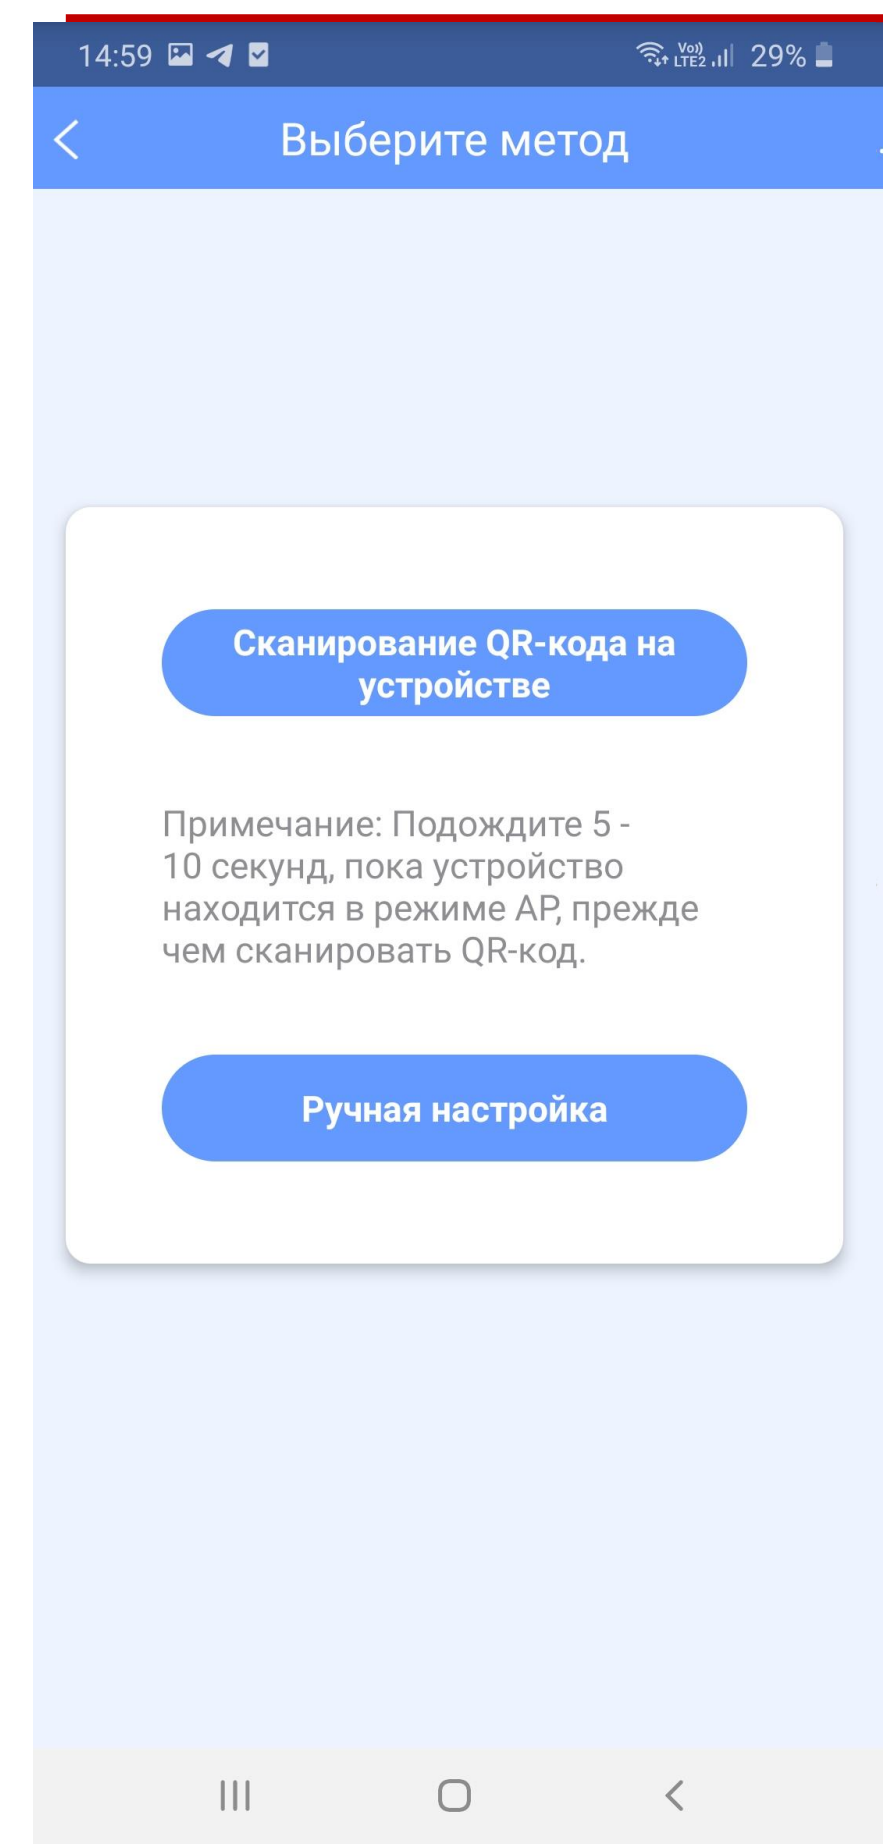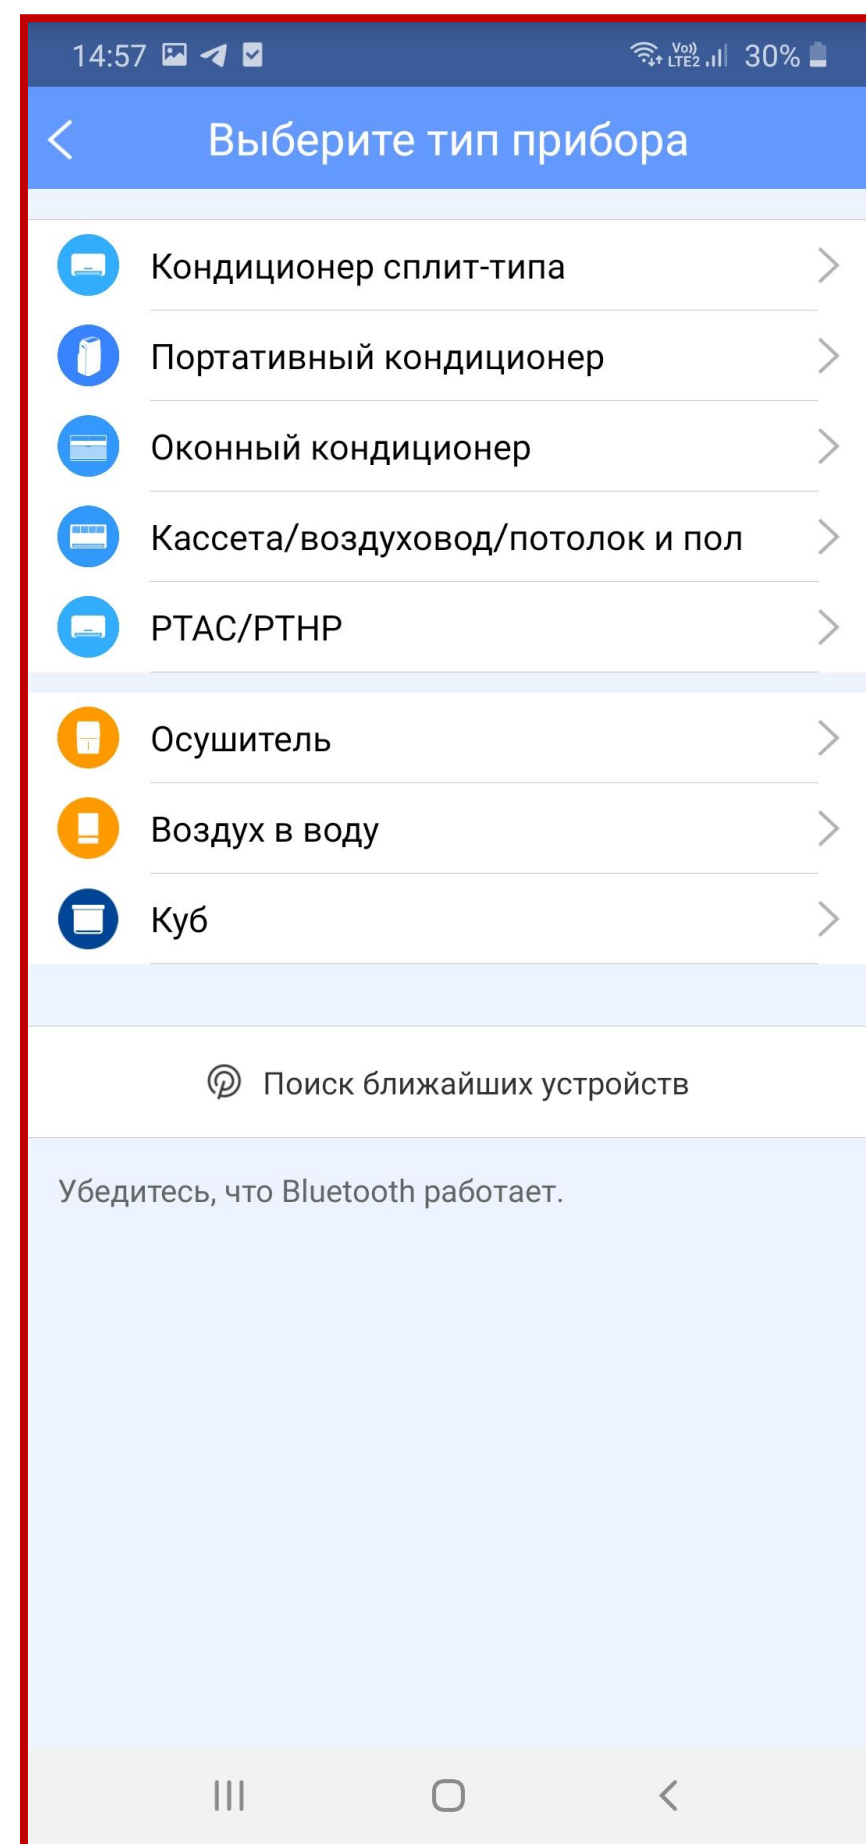

5. Нажмите кнопку LED на ИК-пульте управления не менее 7 раз подряд.

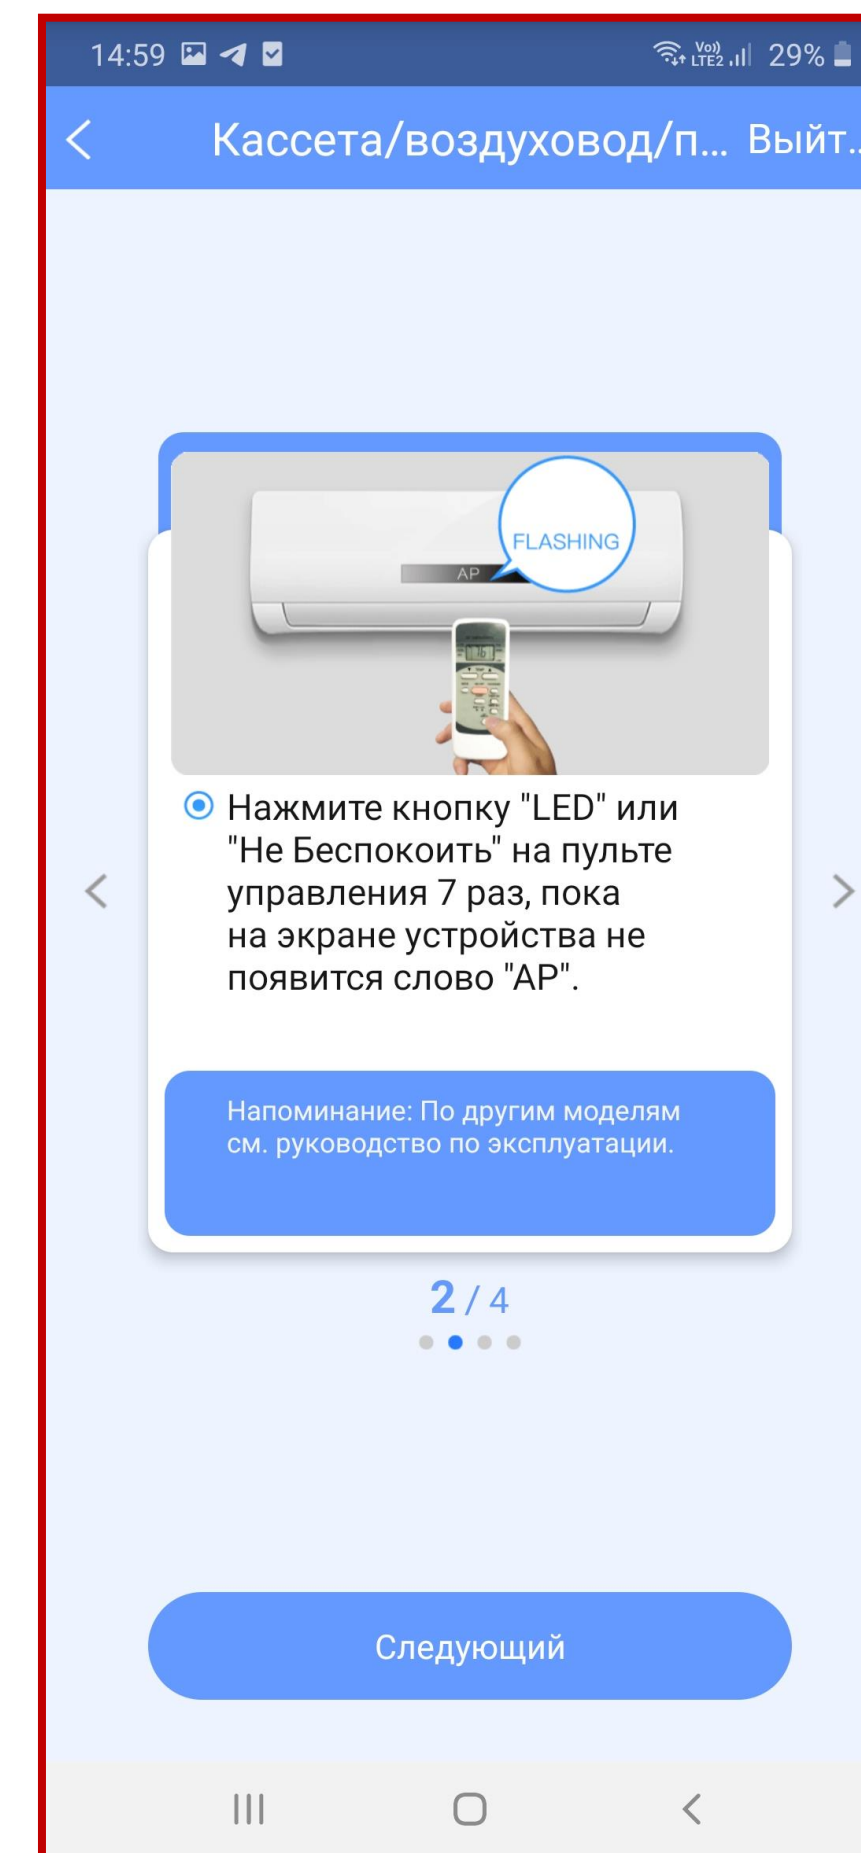
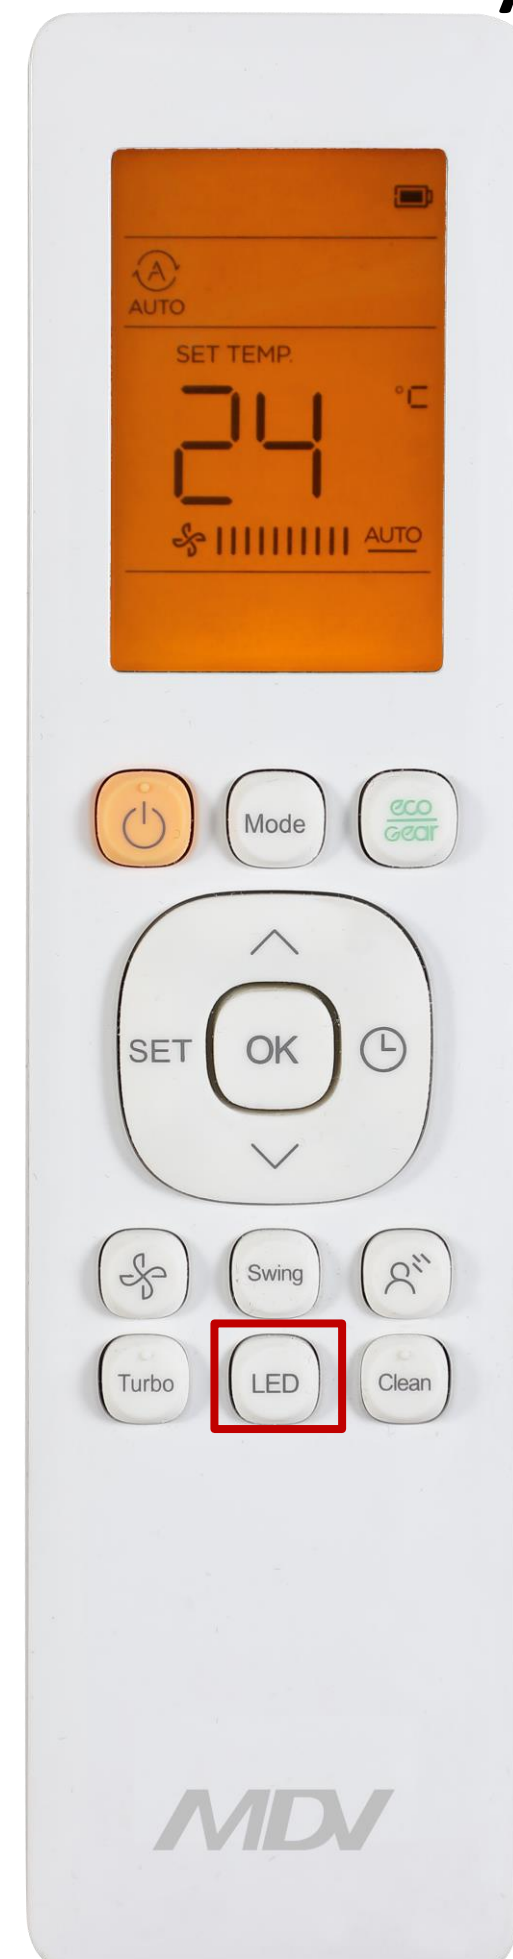


6. После того, как конвертер Smart Port начнет мигать, отсканируйте QR-код с наклейки, идущей в комплекте.

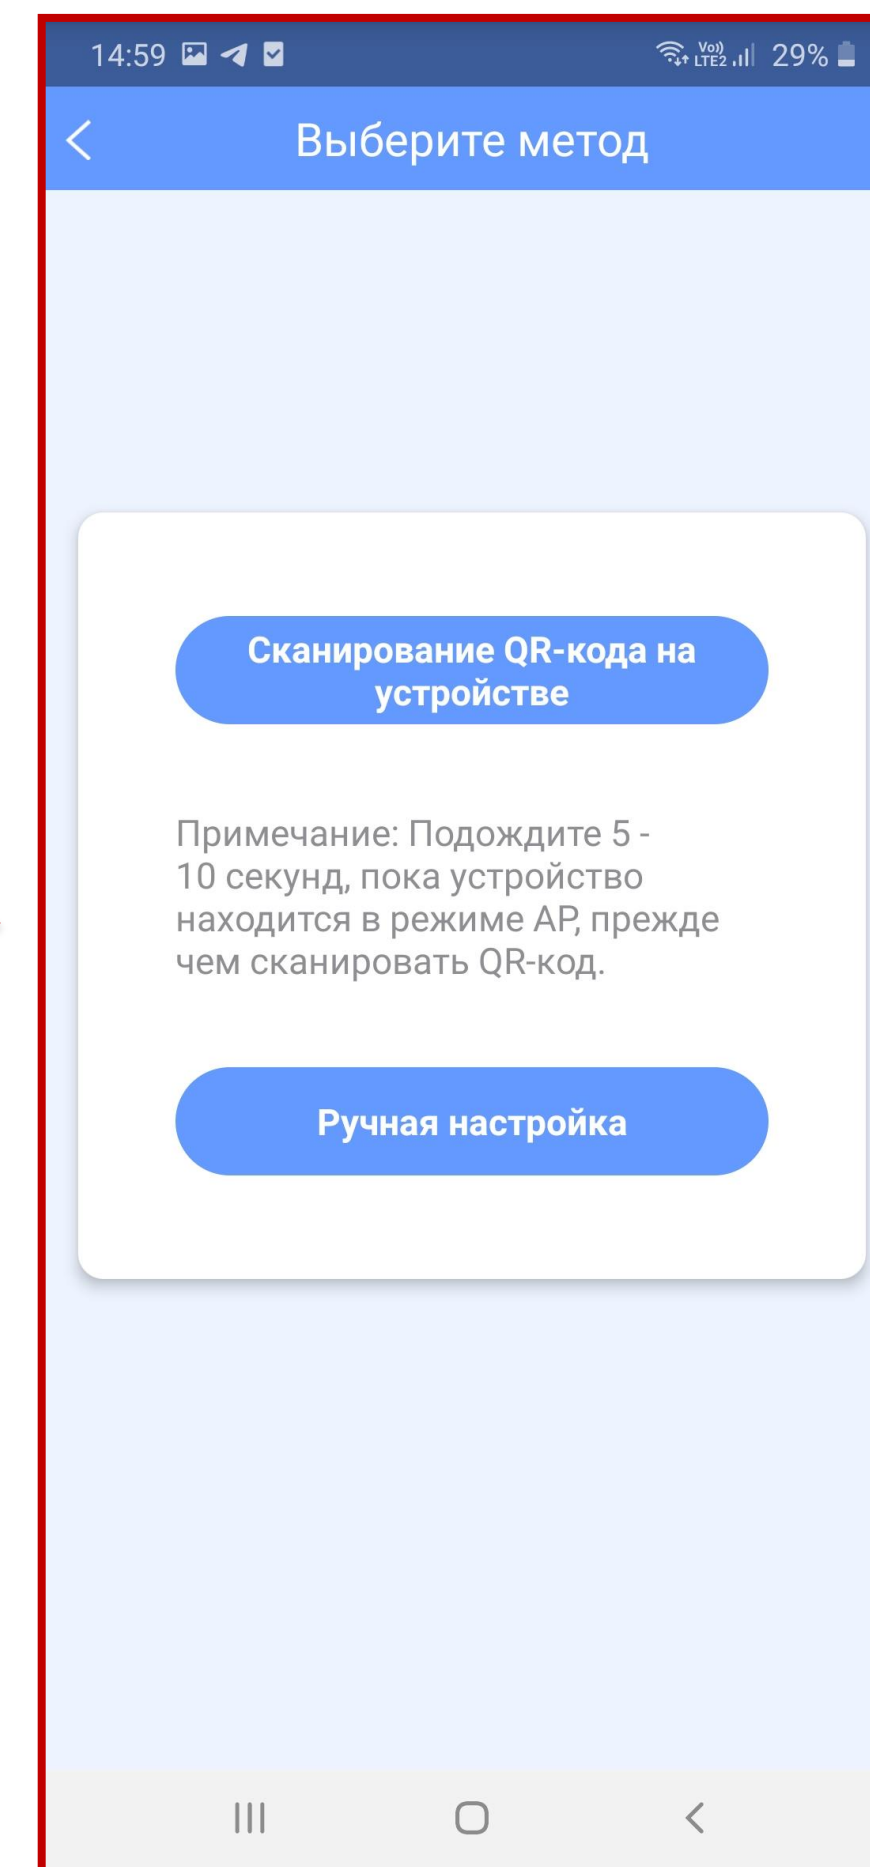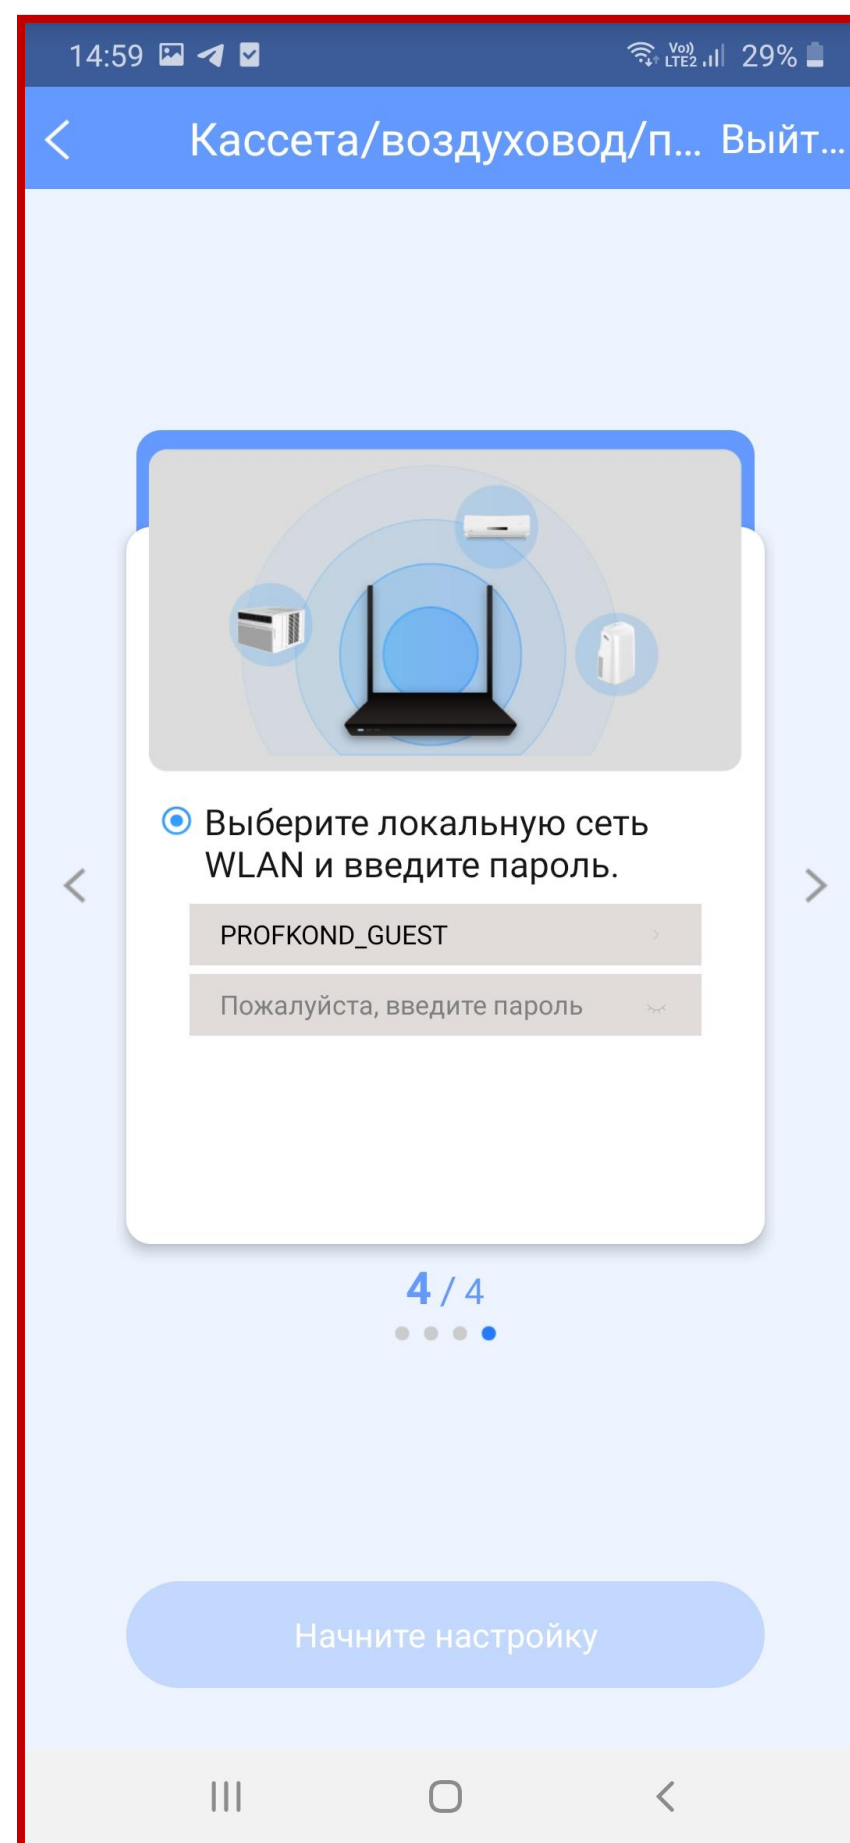


7. Подключитесь к Wi-Fi сети




Wi-Fi управление

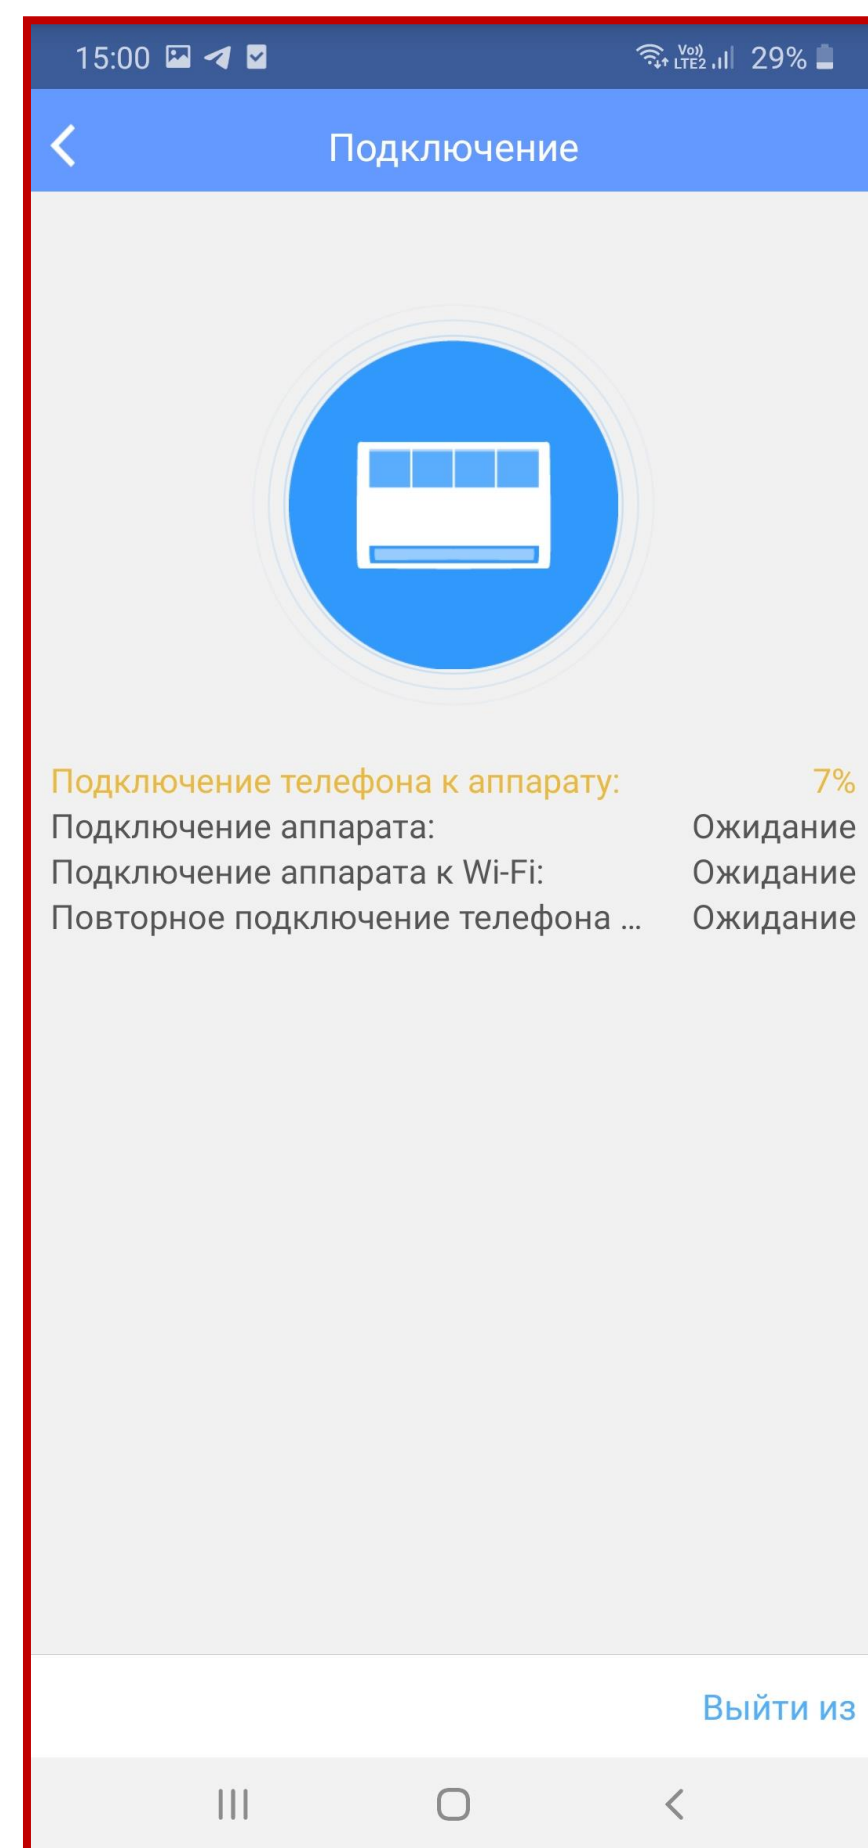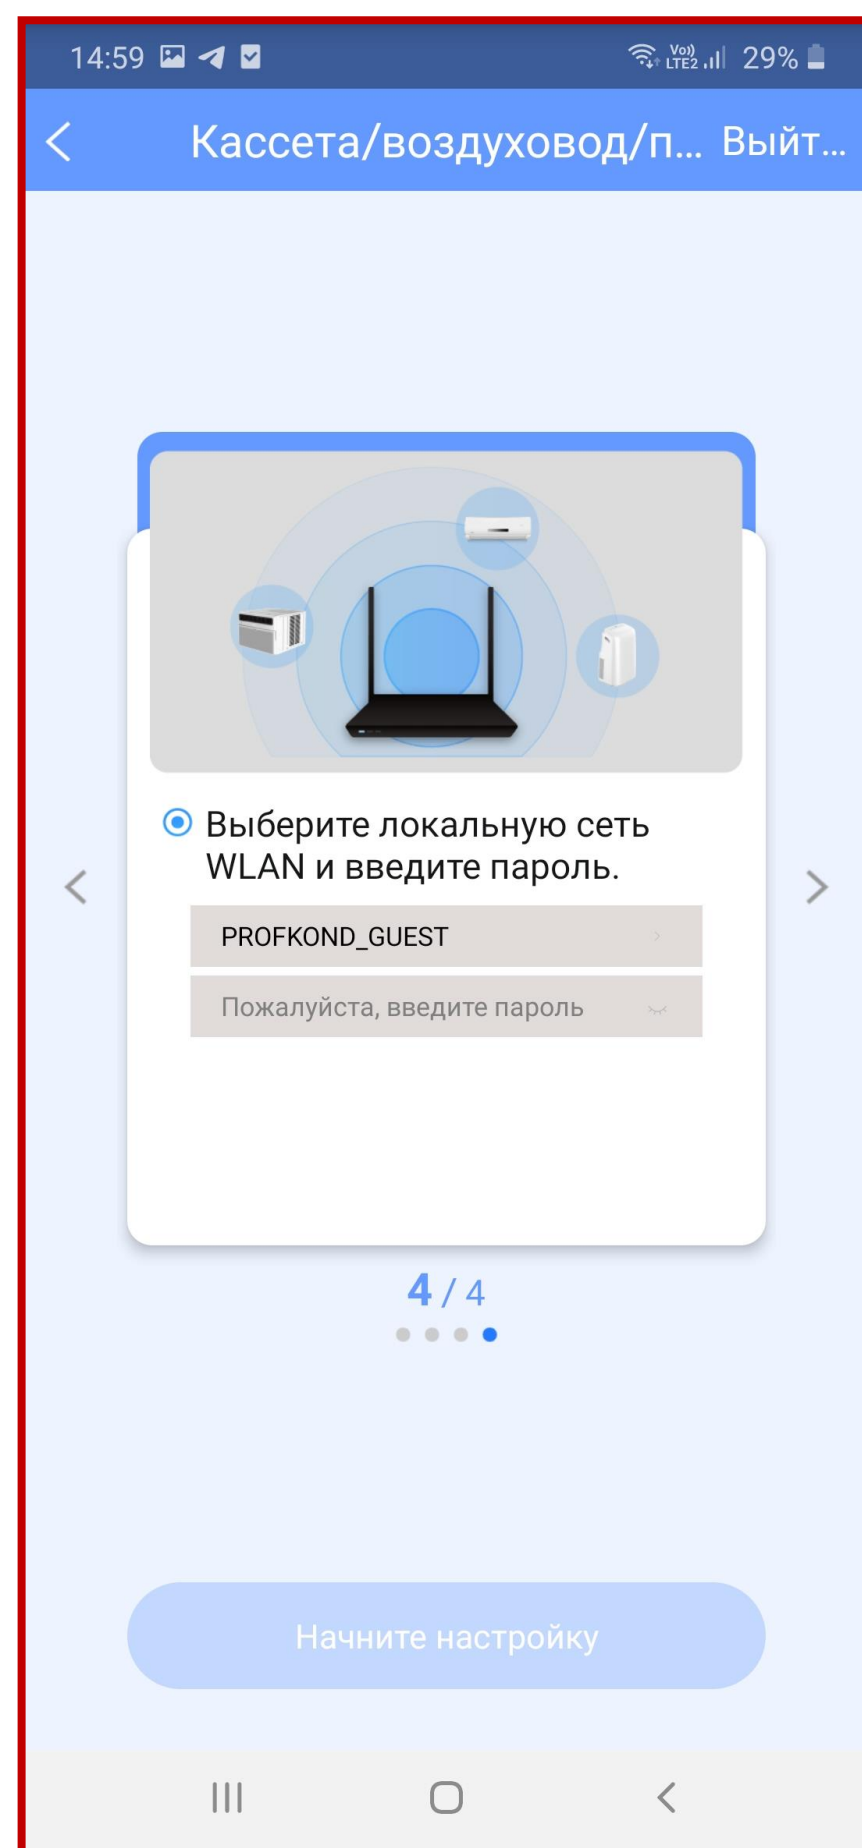




7. Во время соединения выберите предложенную точку доступа net_ac_443B

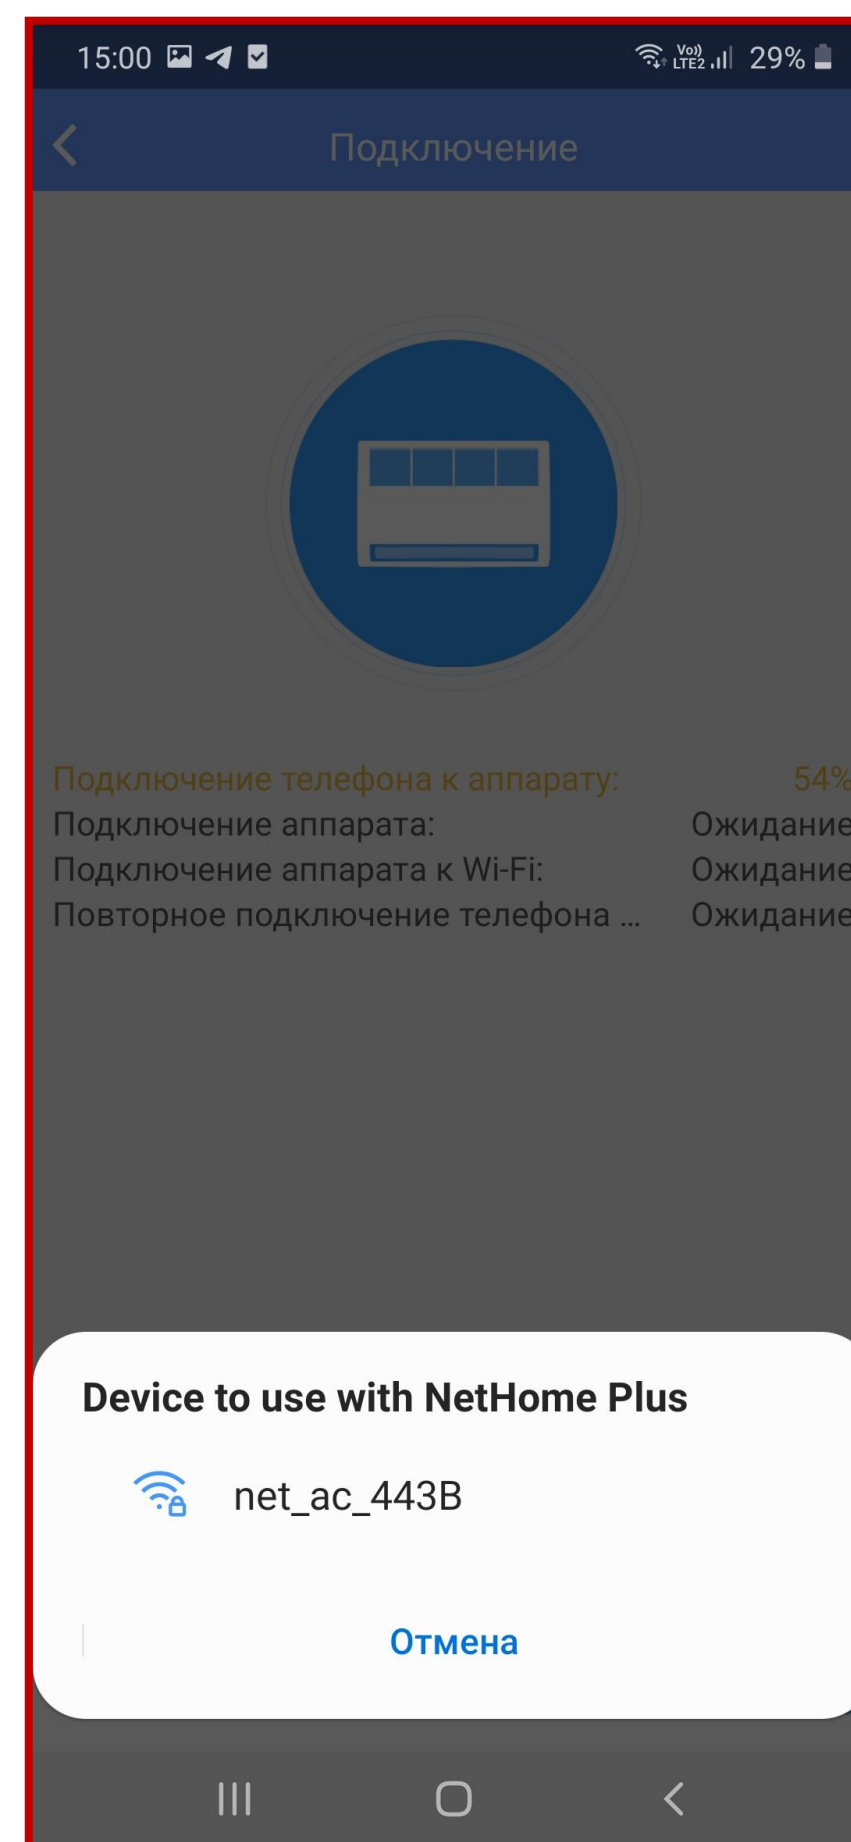



8. По завершении соединения присвойте устройству название

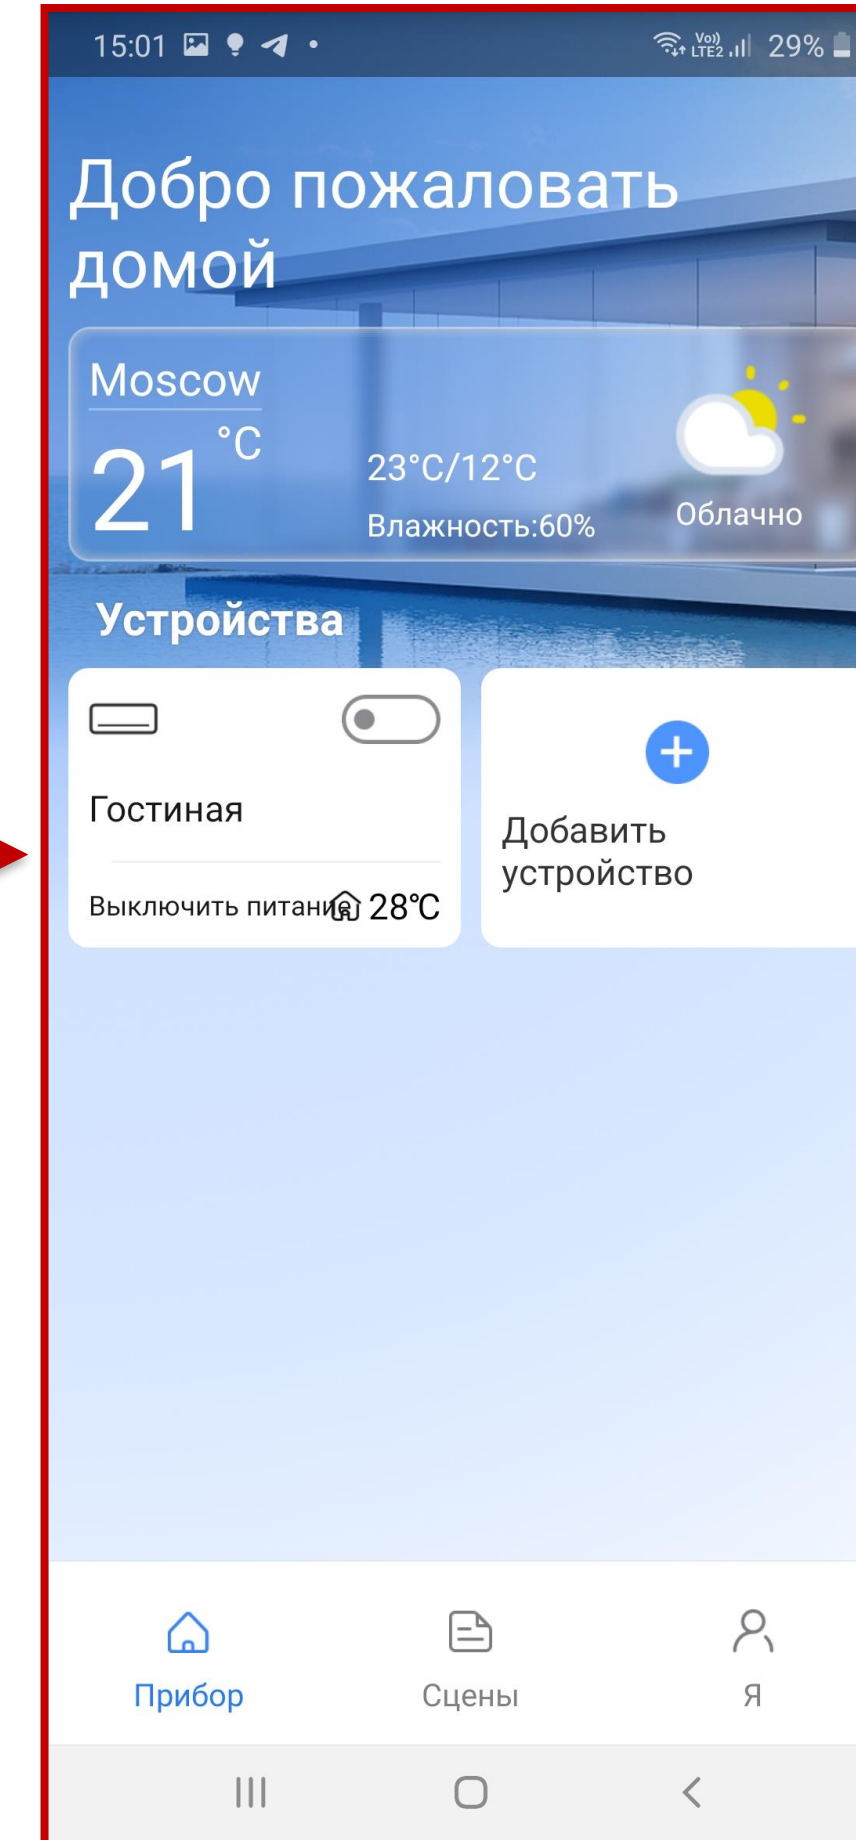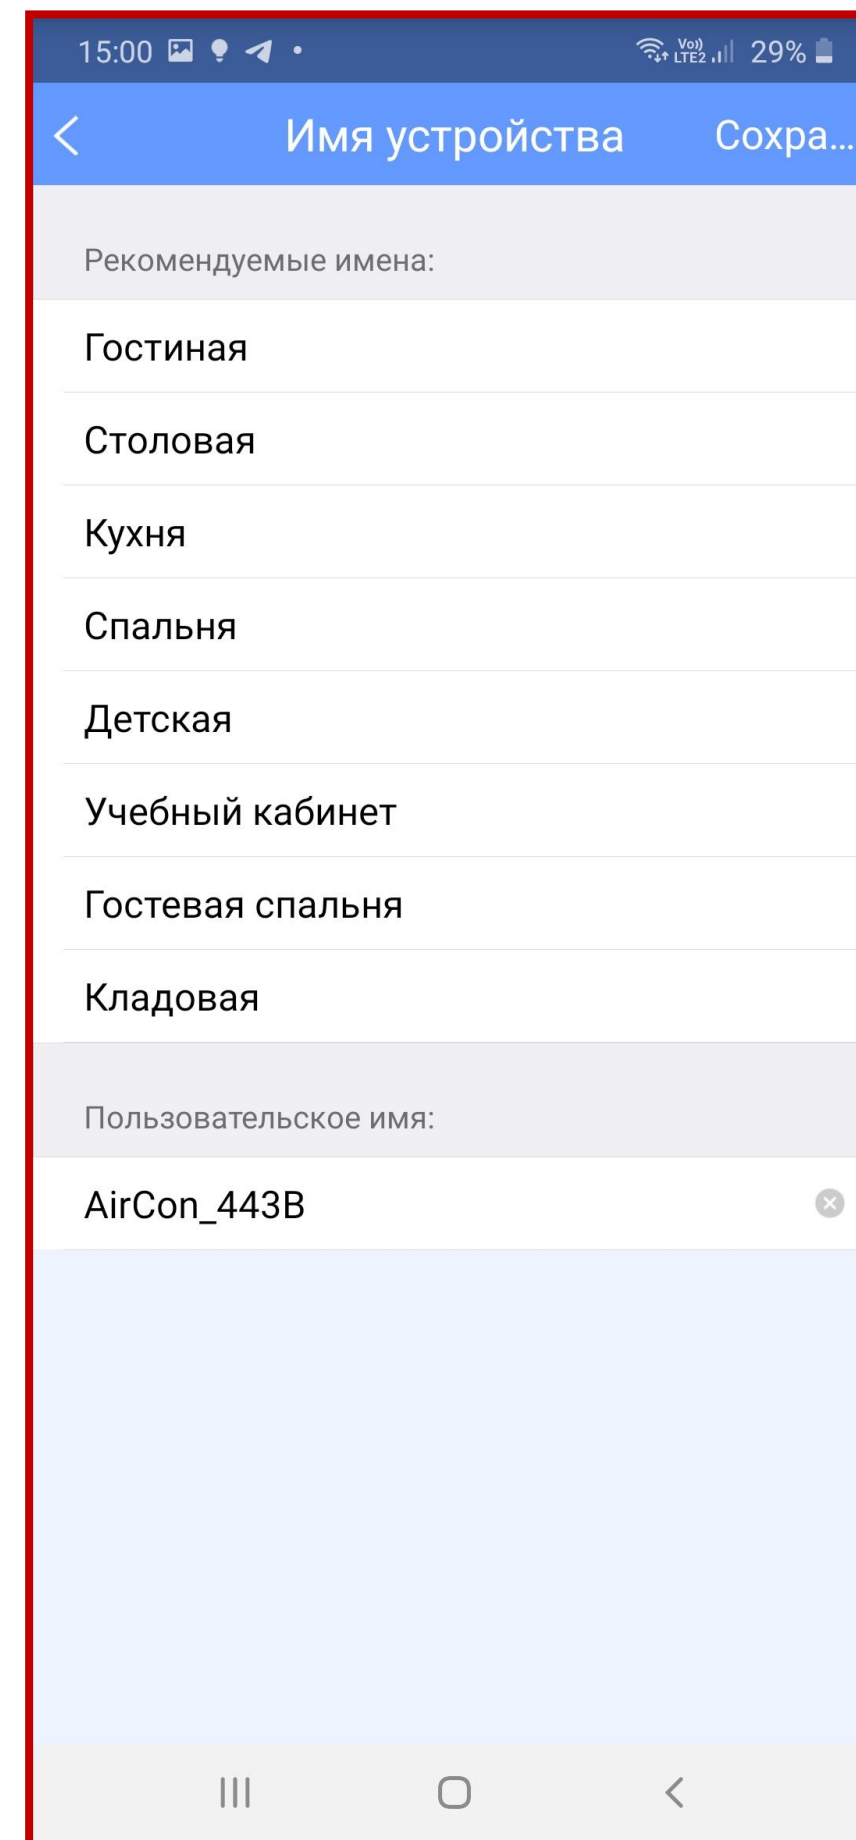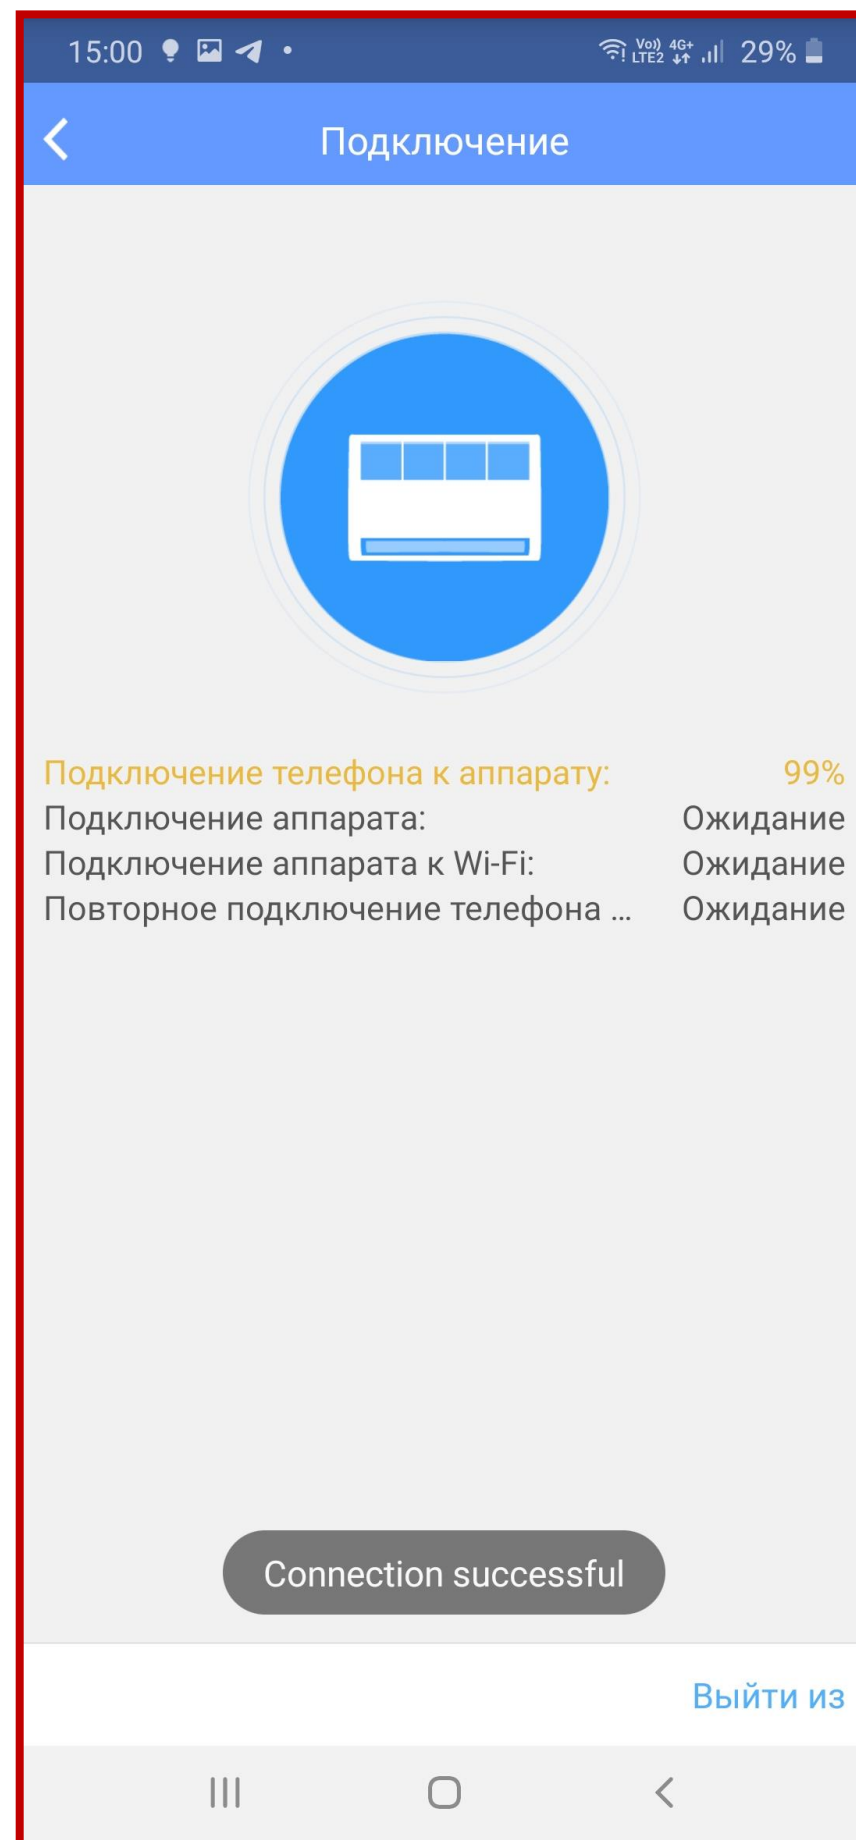




9. Теперь можно управлять кондиционером удаленно

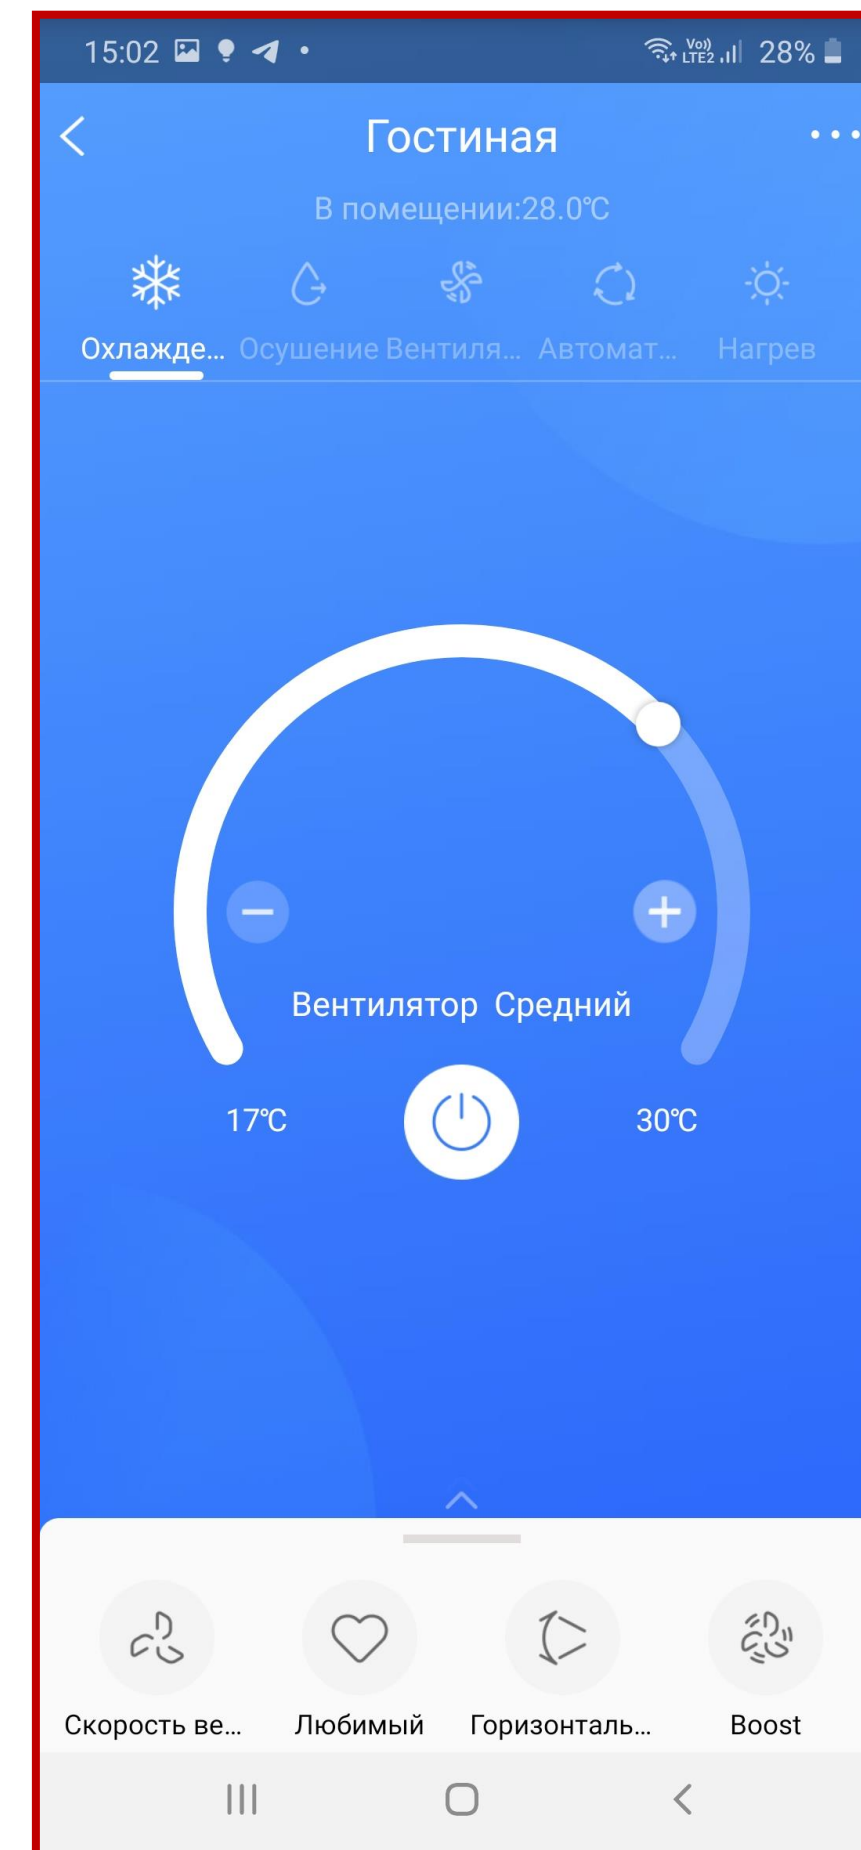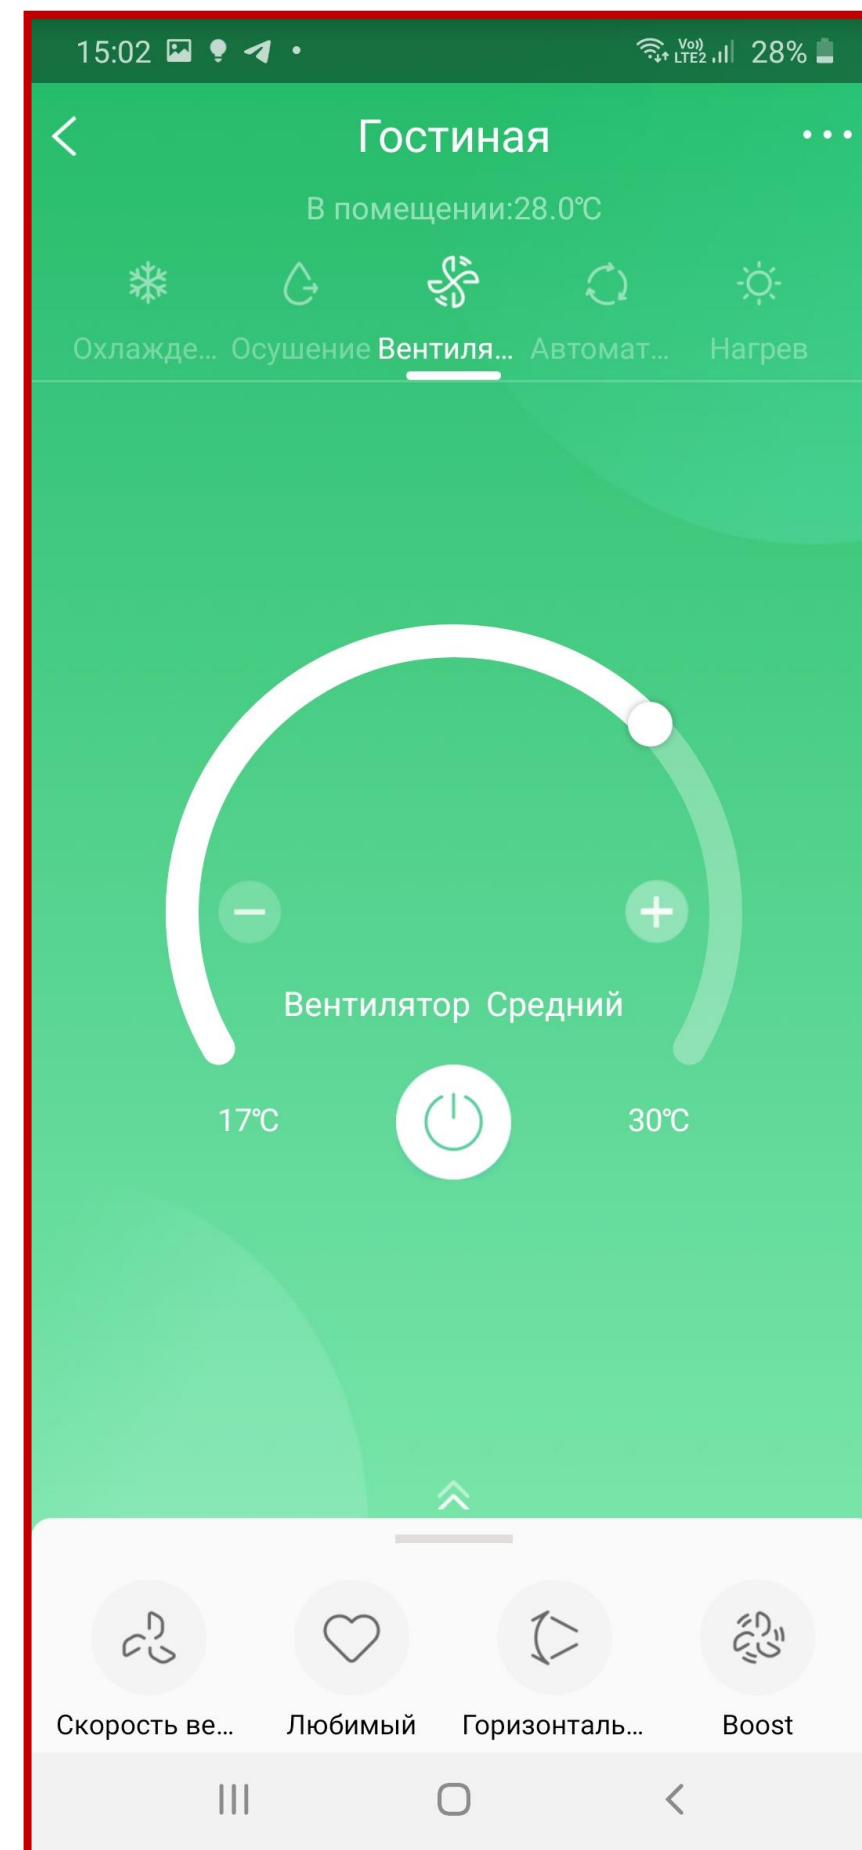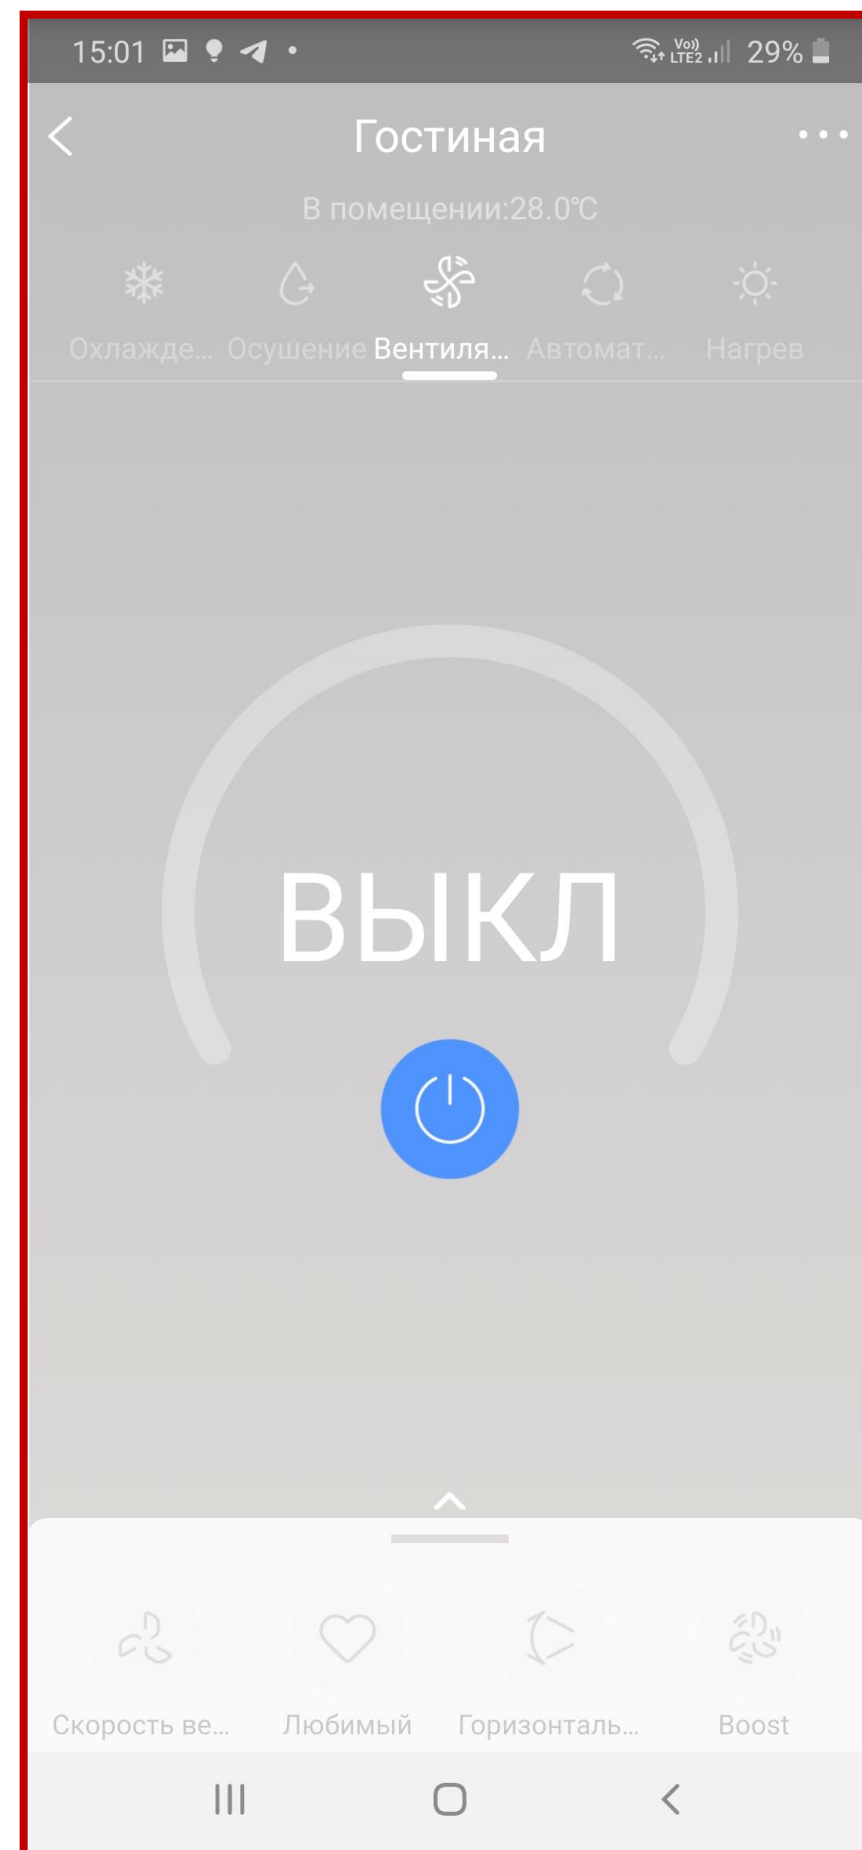

10. Для запуска проверки состояния кондиционера нужно нажать Проверка (функция доступна только при наличии проводного пульта с обратной связью KJR-120C)

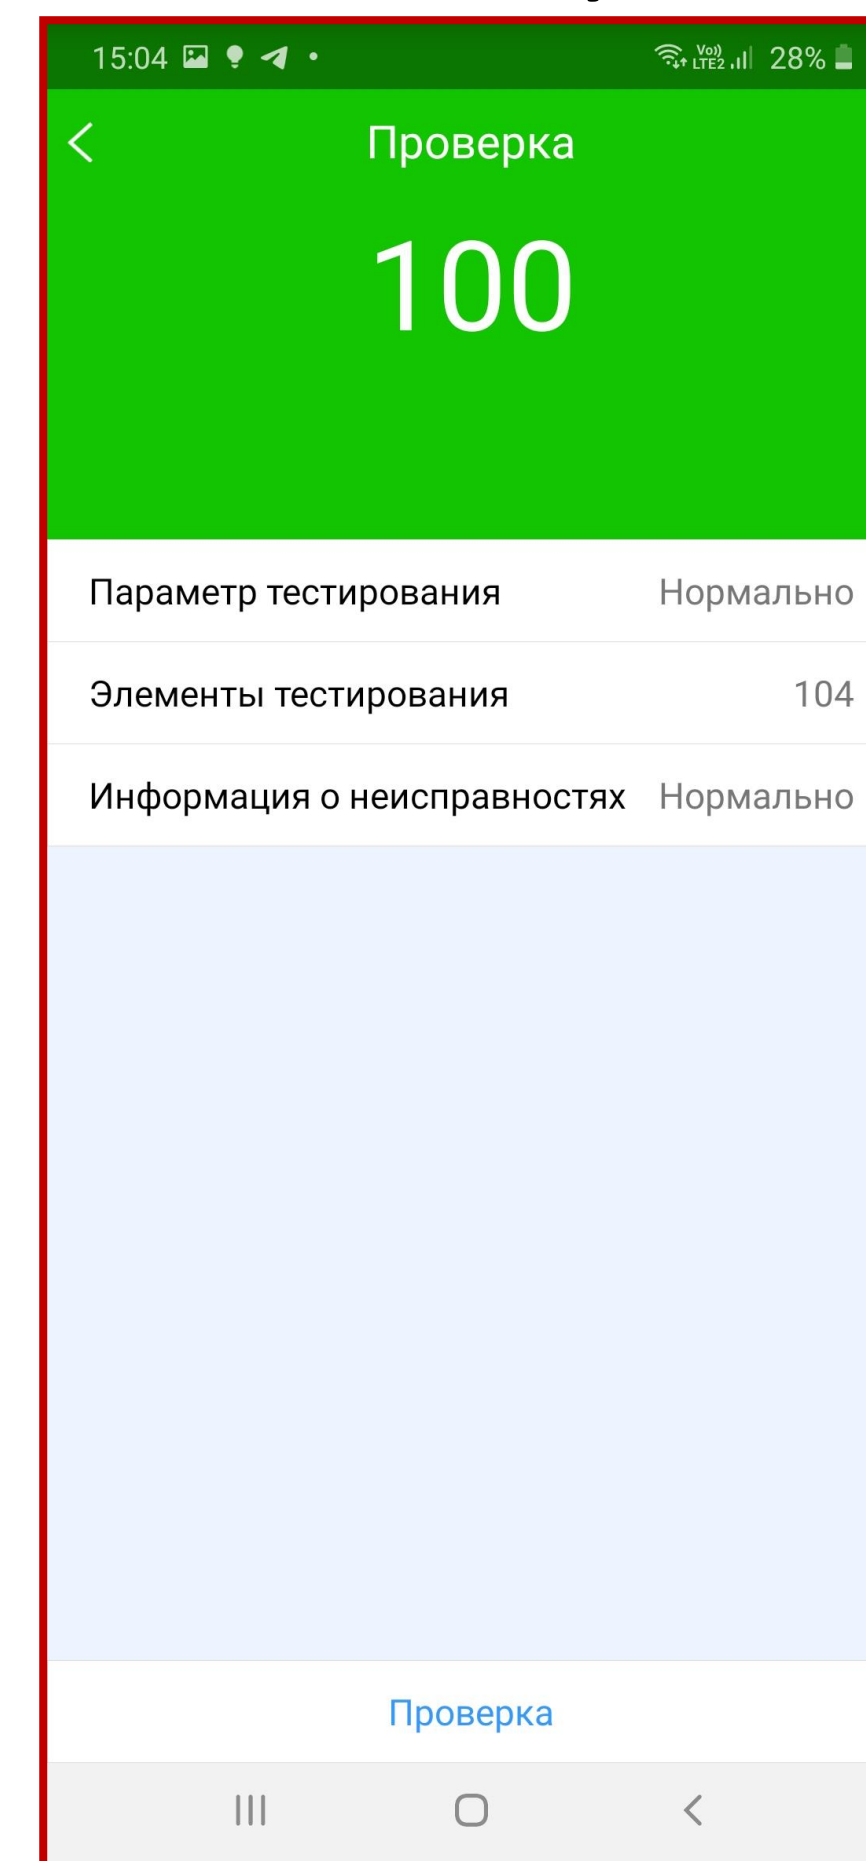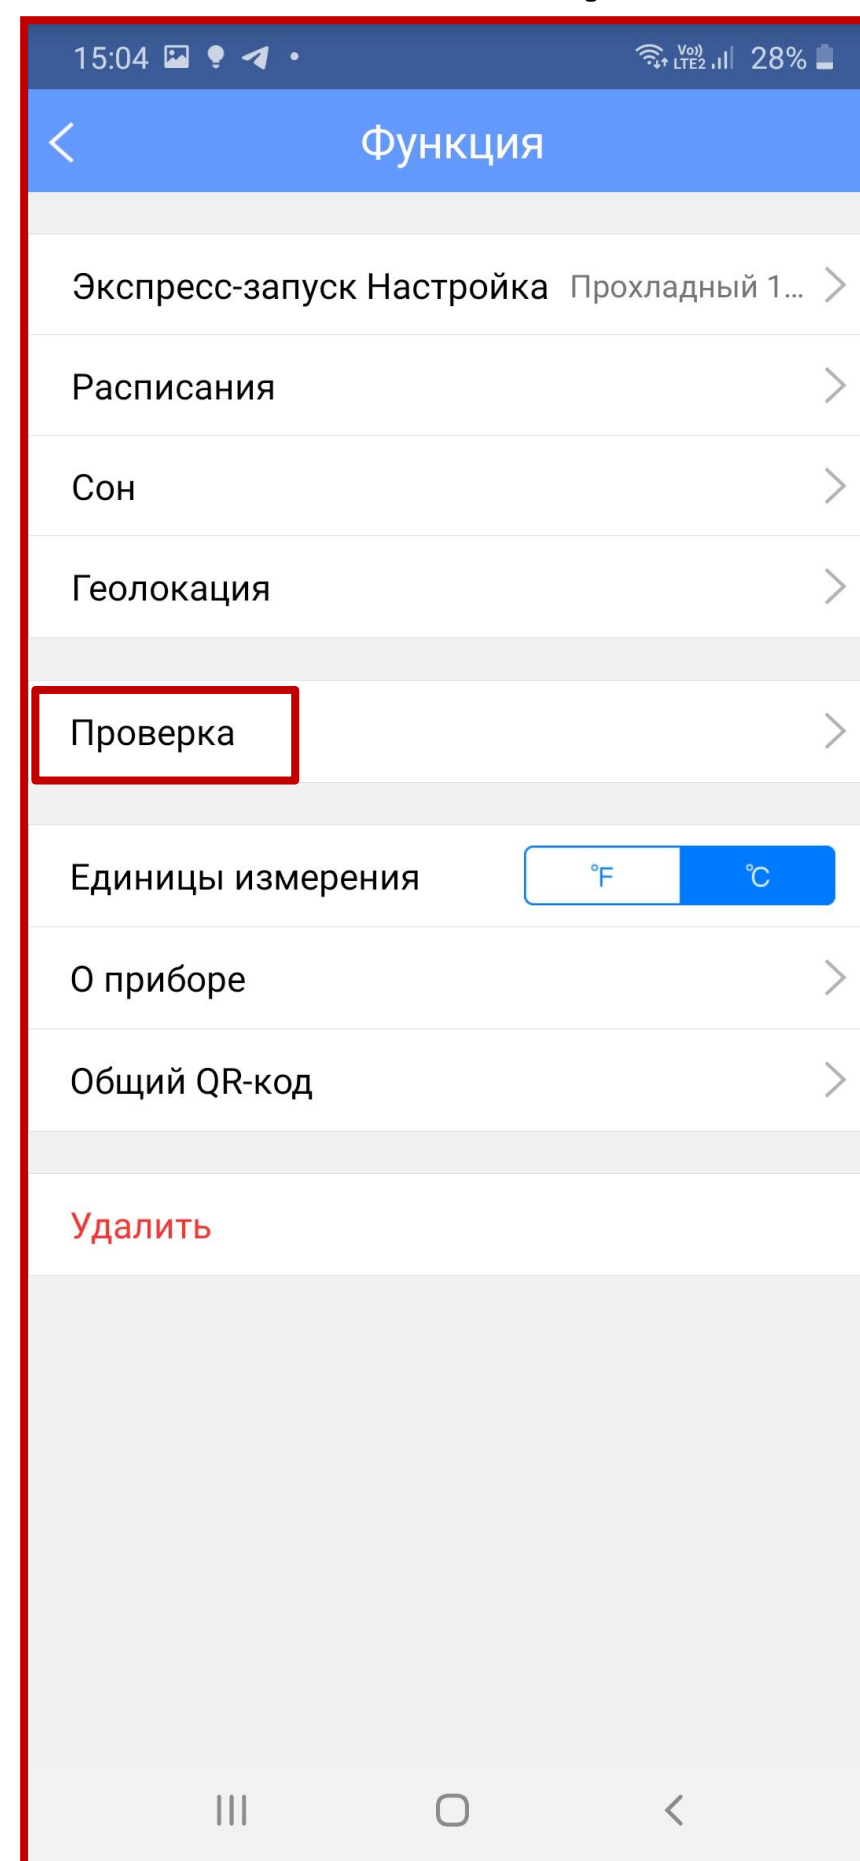

11. Для управления кондиционером с нескольких устройств нужно выбрать **Общий QR-код** и отсканировать его другим устройством

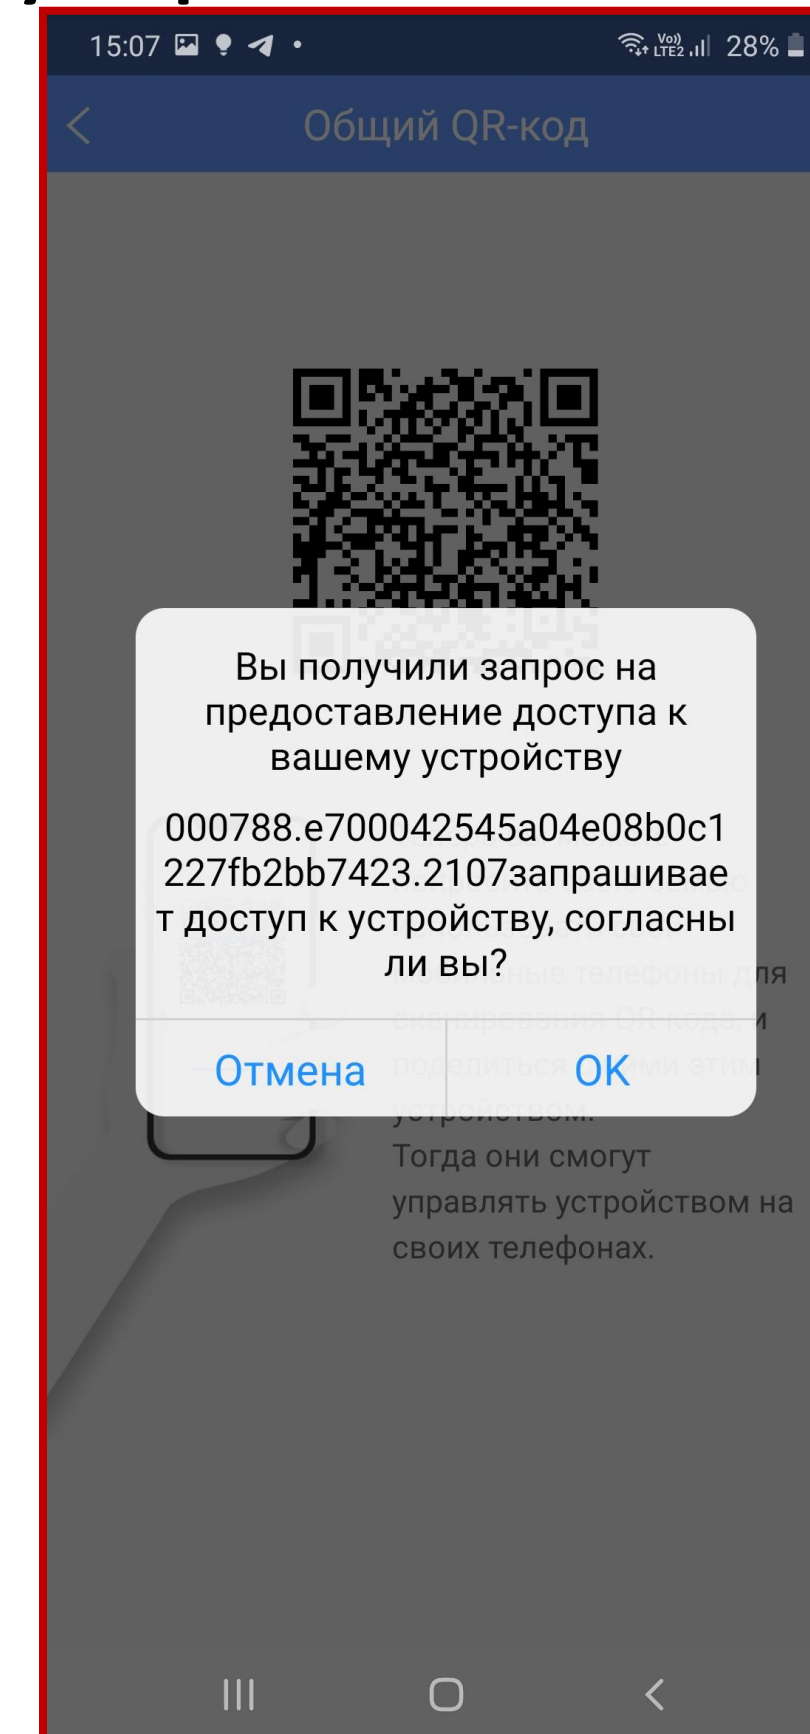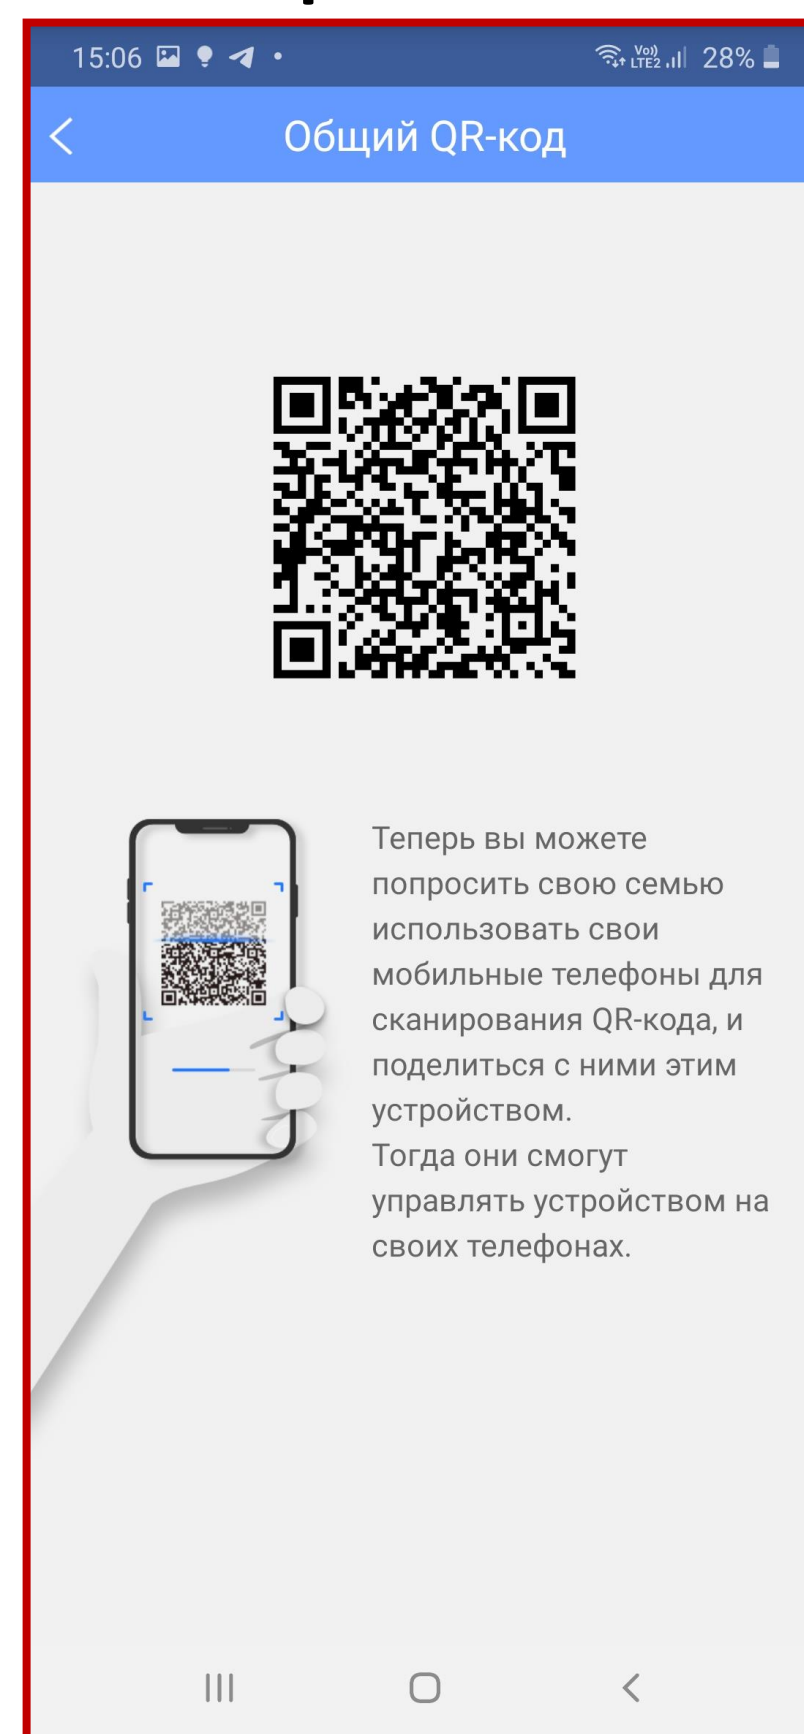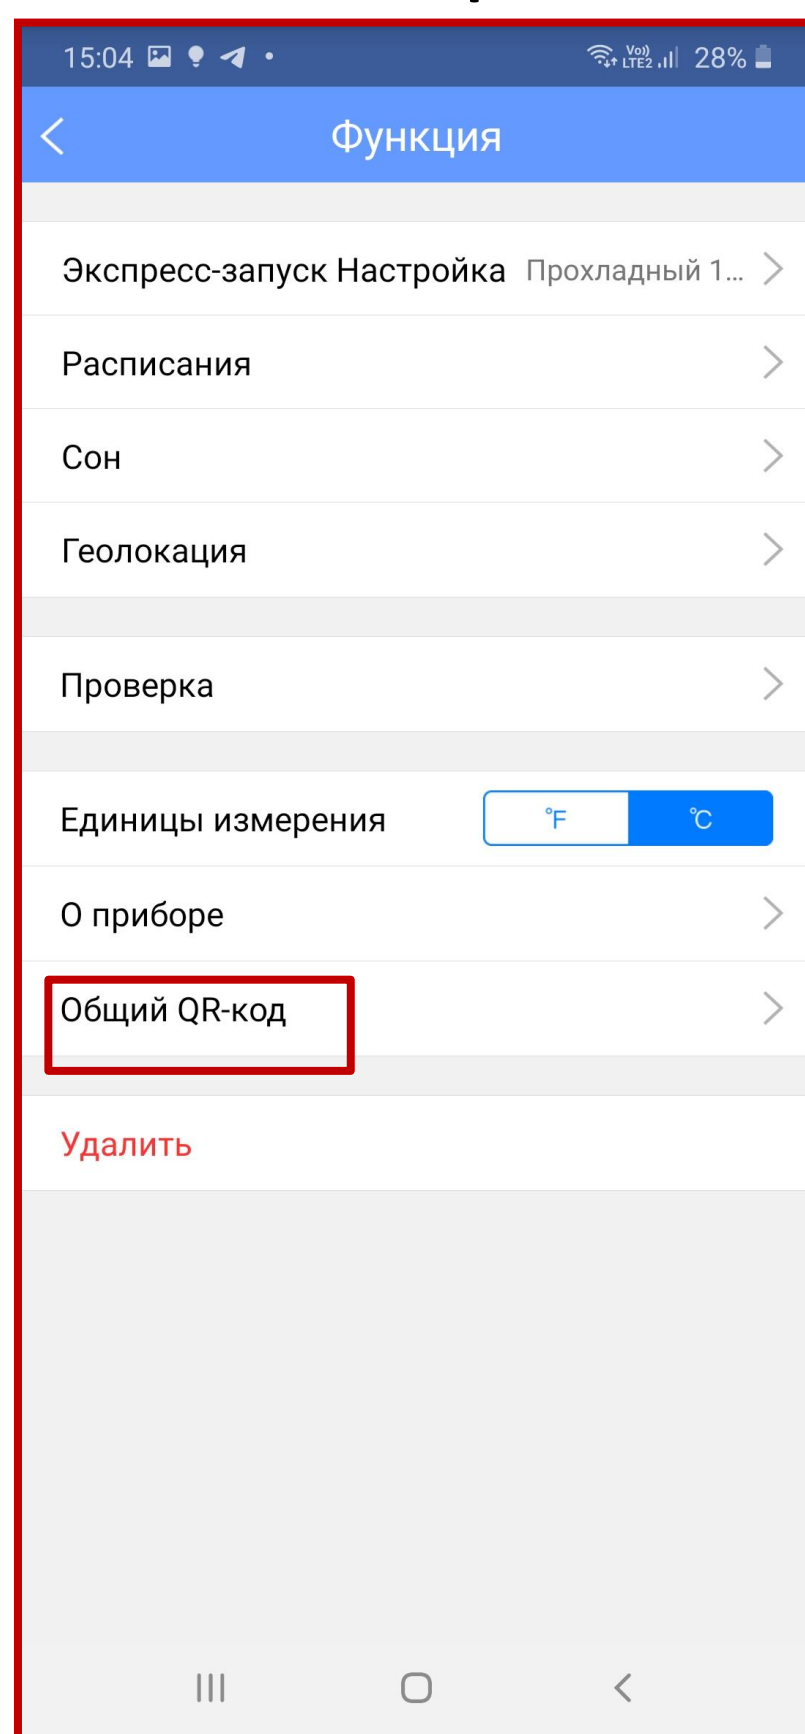

MIDV®

Полупромышленные системы

2022

