Технический бюллетень
30.07.2024

AHUKZ-04D и AHUKZ-05D С МНОГОКОНТУРНЫМИ ИСПАРИТЕЛЯМИ

Информируем Вас, что модули AHUKZ-04D и AHUKZ-05D были разработаны производителем для испарителей большой мощности и имеют в своем составе комплект датчиков для одного контура теплообменника. При подключении AHUKZ-04D и AHUKZ-05D к испарителям с двумя и более контурами работа электронных расширительных вентилей и контроль процесса кипения контуров без датчиков может быть некорректной. В связи с этим не рекомендуется подключение одного AHUKZ-04D или AHUKZ-05D к нескольким контурам многоконтурных испарителей.

НЕ РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

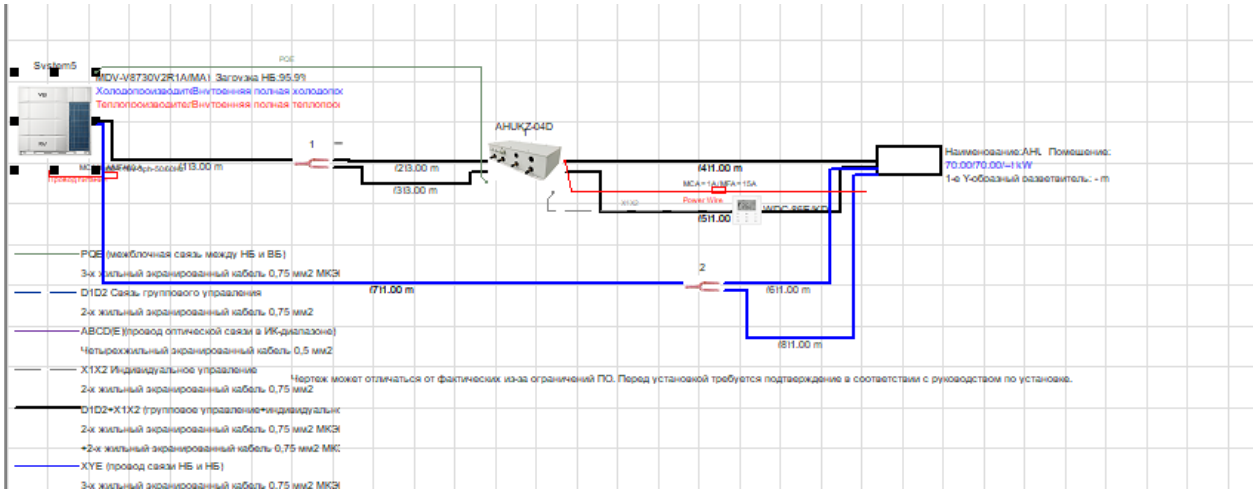

Для многоконтурных теплообменников рекомендуется использовать раздельные модули AHUKZ, при необходимости подключенные как ведущий/ведомый.
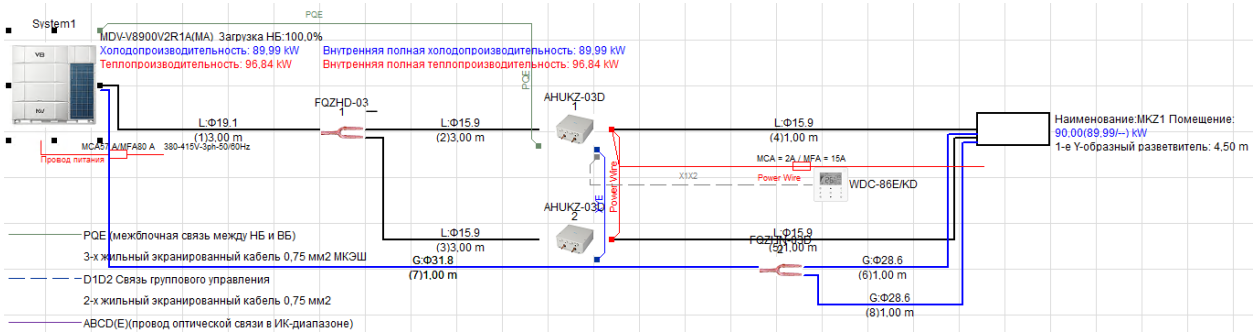
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ